



itermic

ИТ
ИТВ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ
КОНВЕКТОРЫ

КОМПАНИЯ



ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Российская компания ООО «Рада-М» производит приборы отопления под торговой маркой itermic.

Мы разрабатываем и производим теплообменники, корпуса, решётки конвекторов, тщательно контролируя качество материалов и работ на каждом этапе производства всех компонентов оборудования.

Объединяя продуманные инженерные решения от европейских производителей оборудования, высококачественные материалы и дизайн мирового уровня, мы стремимся к лидерству в сегменте конвекторов премиум-класса.

Так как полный цикл производства локализован в России, цены на приборы ощутимо ниже европейских аналогов.


Мы гордимся нашей продукцией и хотим, чтобы Вы оценили её достоинства, остановив свой выбор на конвекторах марки itermic.



ТЕПЛООБМЕННИКИ



КОМПОНЕНТЫ

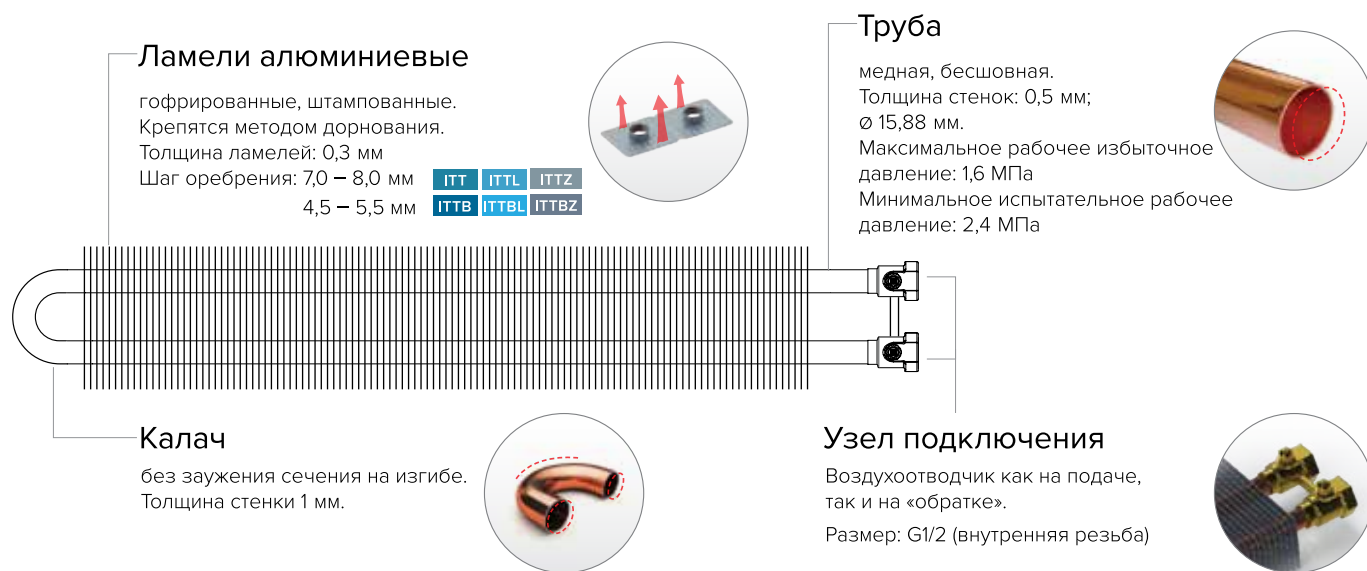

ТЕХНОЛОГИИ

Дорнование

Процесс дорнования включает насаживание ламелей на медную трубу, через которую по всей длине под высоким давлением проходит дорн (специальный стальной шар, закреплённый на металлическом штоке). Этот процесс обеспечивает увеличение диаметра трубы и плотное прилегание ламелей к её поверхности, что гарантирует эффективную теплопередачу от теплоносителя к пластинам.



Штамповка ламелей

Технология штамповки ламелей формирует рельеф, который не только увеличивает их площадь и, как следствие, повышает эффективность теплоотдачи, но также придаёт дополнительную жёсткость конструкции.

Пайка фитингов и калачей



Высокоточная пайка соединений фитингов и калачей обеспечивает герметичность и надёжность теплообменников, что позволяет гарантировать их бесперебойную эксплуатацию в течение не менее 10 лет.







ТИПЫ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (внутрипольные конвекторы)



TO 1×2

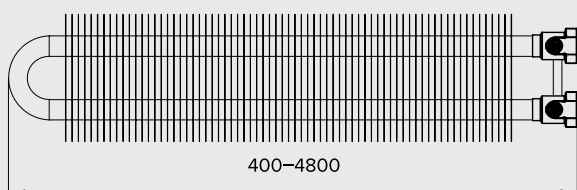



TO 2×2

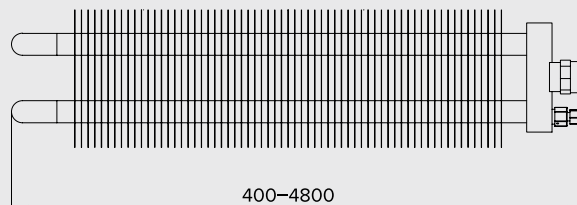



TO 1×3

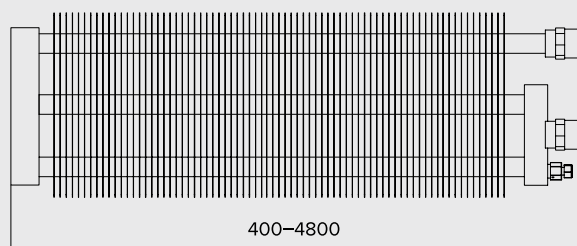



TO 2×3

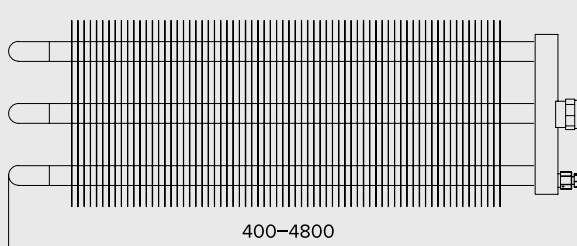

TO 1×4

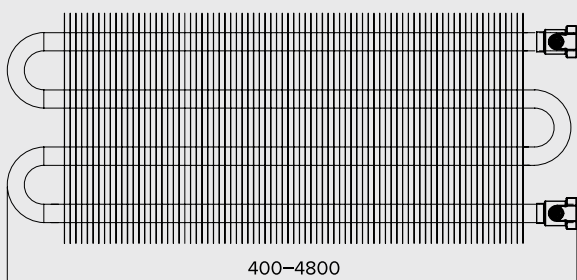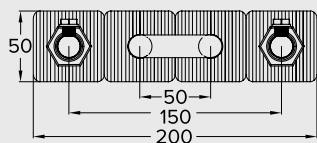

TO 2×4

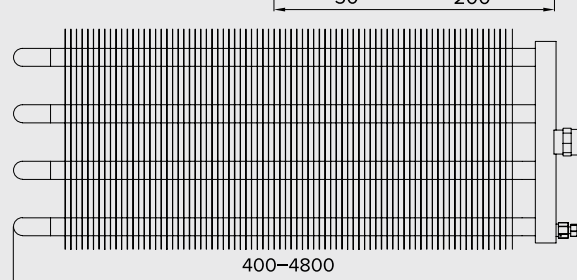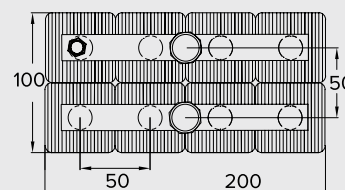

РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРОВ

ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА

Декоративные решетки — единственная видимая часть встраиваемого конвектора.

Решетки itermis эстетичны, прочны, устойчивы к механическим воздействиям.

Изготавливаются из анодированного алюминия и дерева.

Цветовая гамма и вид профиля выбираются в зависимости от интерьера.




LGA

Алюминиевая
продольная

анодированный
алюминий

● natural ● gold
● brown ● RAL



SGA\SGL\SGZ

Алюминиевая
поперечная

анодированный
алюминий

● natural ● gold
● brown ● black
● champagne ● RAL



SGA

SGL, SGZ

PGL\PGZ

Алюминиевая
поперечная
на полимерной
основе

анодированный
алюминий

● natural ● gold
● brown ● black
● champagne ● RAL



18 mm

SGW\SGWL\SGWZ

Деревянная
поперечная

из массива дуба
или ясеня

● венге ● opex



SGW

SGWL, SGWZ

РАМКА



L-образная



U-образная




Z-образная




F-образная



ITT ITTB




ITTL ITTBL



ITTZ ITTBZ




ITT ITTB



ITTL ITTBL



ITTZ ITTBZ

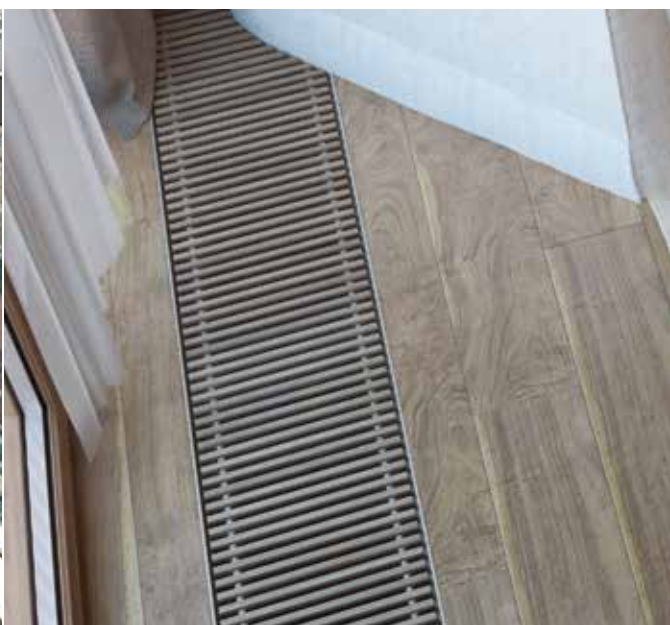

ГИД ПО СОВМЕСТИМОСТИ РЕШЕТОК И КОНВЕКТОРОВ

		МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	ДЛЯ СЕРИЙ
АЛЮМИНИЙ	SGA	АЛЮМИНИЕВЫЕ поперечные (рулонные) высота профиля 24 мм		ITT, ITTB
	SGL/SGZ	АЛЮМИНИЕВЫЕ поперечные (рулонные) высота профиля 18 мм		ITTL, ITTBL, ITTZ, ITTBZ
	PGL/PGZ	АЛЮМИНИЕВЫЕ поперечные (рулонные) на полимерной основе высота профиля 18 мм		ITTL, ITTBL, ITTZ, ITTBZ
	LGA	АЛЮМИНИЕВЫЕ продольные (жесткие) высота профиля 24 мм		ITT, ITTB ITTZ/G, ITTBZ/G (высота от 90 мм)
ДЕРЕВО	SGW	ДЕРЕВЯННЫЕ поперечные (рулонные) высота профиля 24 мм		ITT, ITTB
	SGWL/SGWZ	ДЕРЕВЯННЫЕ поперечные (рулонные) высота профиля 18 мм		ITTL, ITTBL ITTZ, ITTBZ

АВТОМАТИКА

АВТОМАТИКА

Siemens
RDF 310.2/MM



- 220В
- три скорости вентилятора
- сервопривод

Schneider
TC907-3A2LB



- 220В
- три скорости вентилятора
- сервопривод

itermic
RT - 100 Black



- 220В
- три скорости вентилятора

itermic
RT - 100 Grey



- 24В
- плавный ход вентилятора

- 220В
- сервопривод

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ITFS

Прямой





Угловой



МОДУЛЬ-АДАПТЕР ITTV

itermic



Модуль-адаптер предназначен для управления вентиляторами с обычными асинхронными двигателями переменного тока на 220В, сигналами от термостатов и прочих трехпозиционных устройств управления.

Мощность – 150Вт. Потребление – не более 0.5мА.

СЕРВОПРИВОД

itermic



Нормально-закрытый сервопривод 220В.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

тангенциальные






Низкий уровень шума 37- 42 Дб при высокой производительности – до 216 м. куб/ч.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛЯ itermic ITTV И ТЕРМОСТАТОВ

220В

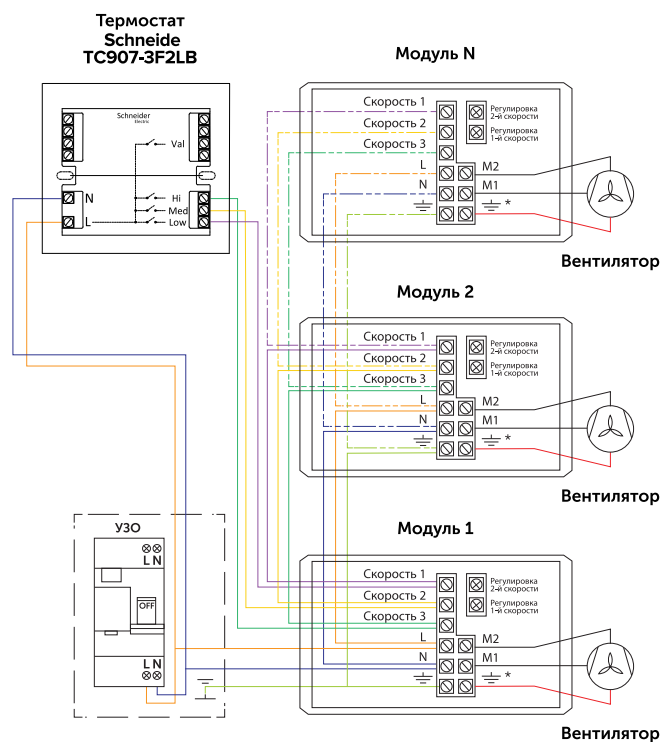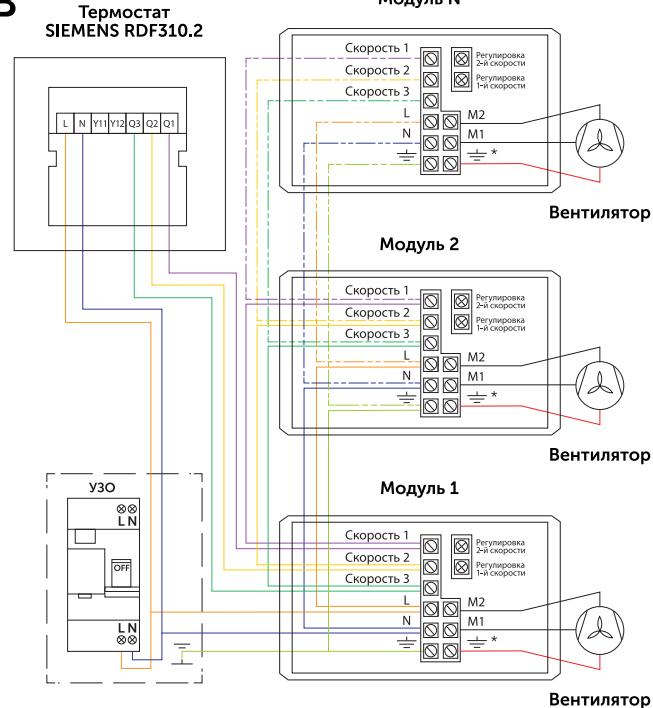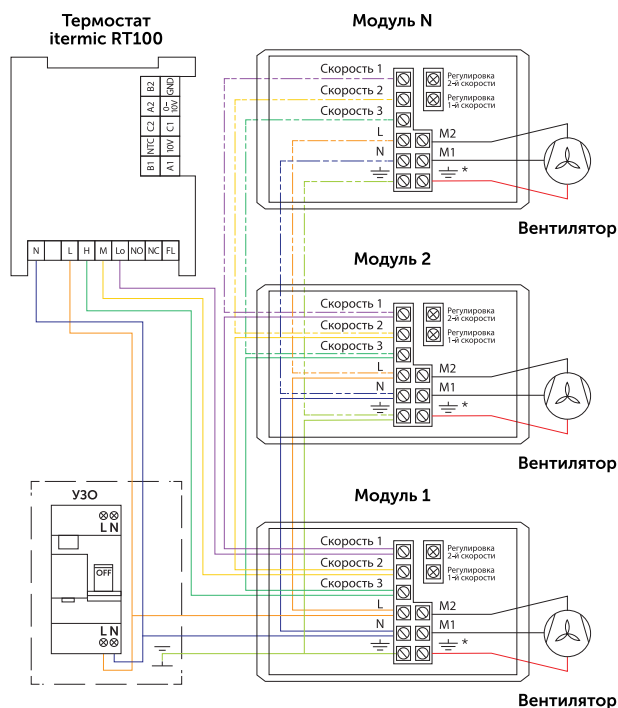

24В

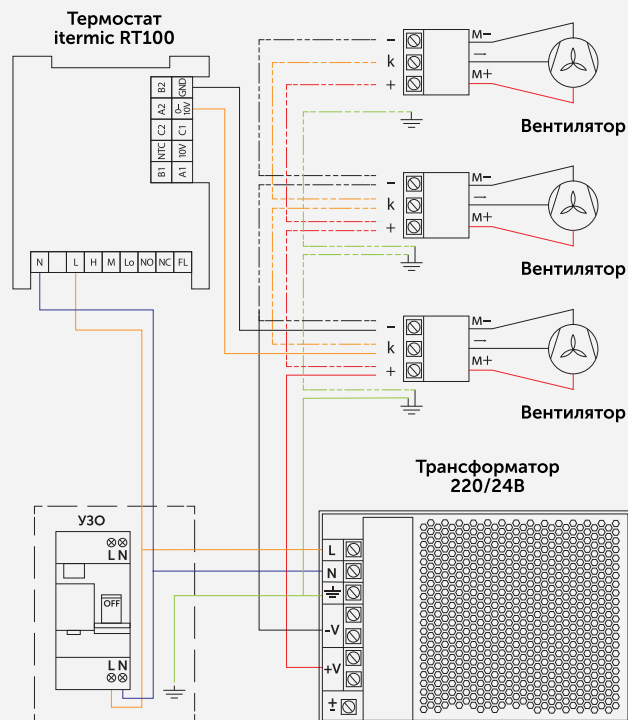

Для присоединения нескольких модулей к одному термостату использовать параллельное соединение. Количество подключений модулей к одному термостату не ограничено.

* Наличие заземления зависит от модели вентилятора.

Сечения проводов по линиям L, N и заземления выбираются исходя из максимальной суммарной мощности нагрузки всех модулей с сечением не менее 0,35 мм².

Внимание!

Конвекторы с питанием 220В ил 24В устанавливаются с устройством УЗО.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНВЕКТОРОВ

Запрещается:

Применение встраиваемых конвекторов в системах отопления где теплоносителем служит сбросная вода технологических процессов, имеющая в своем составе агрессивные элементы.

Применение встраиваемых конвекторов в помещениях с агрессивной воздушной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

Применение встраиваемых конвекторов в помещениях с высокой запыленностью.

Проводить работы по техническому обслуживанию при включенном питании конвектора.

Снимать декоративную решетку при включенных вентиляторах.

Использовать встраиваемые конвекторы с тангенциальными вентиляторами с питанием 220В без установки устройства УЗО.

Использовать встраиваемые конвекторы с тангенциальными вентиляторами с питанием напряжения 220В снаружи помещений.

Применение конвекторов ITTB, ITTBL, ITTBZ во влажных помещениях или в непосредственной близости от них.

Накрывать решетку работающего конвектора, препятствуя движению воздуха.

Рекомендации.

В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора в начале отопительного сезона и 1-2 раза в течении отопительного периода. Лицевые поверхности конвектора и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора. Для очистки конвектора следует отключить электропитание, снять решетку конвектора, очистить нагревательный элемент щеткой или пылесосом, очистить тангенциальные вентиляторы от пыли и грязи.

При использовании в качестве теплоносителя воды, её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СП 60.13330.2012 «Тепловые Сети». Профилактическую промывку теплового элемента от накопившихся грязевых компонентов системы отопления следует проводить один раз в 2-3 года, в зависимости от качества воды.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Гарантия производителя на корпус и теплообменник — 10 лет!

Все конвекторы Itermic застрахованы от протечки на 10 000 000 рублей.

Гарантийные обязательства распространяются на изделия и их компоненты в течении установленных на них гарантийных периодов, а именно:

- Нагревательный элемент — 10 лет со дня покупки;
- Оцинкованный корпус с полимерным покрытием — 10 лет со дня покупки;
- Вентиляторы, электрические элементы управления и регулирующую арматуру — 1 год со дня покупки.

Гарантийное обслуживание приборов осуществляется только при наличии паспорта прибора и документов подтверждающих факт и дату покупки.

Гарантийные обязательства распространяются только на производственные дефекты.

Гарантийные обязательства распространяются только при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также использования правильного теплоносителя в системе отопления.

Окончательное решение о замене/ремонте дефектных изделий Производитель и/или его уполномоченный Представитель принимает только после их осмотра и заключения.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- дефекты, возникшие в результате некавалифицированного монтажа;
- механические повреждения;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения условий эксплуатации;
- случаи наличия признаков ремонта неуполномоченными организациями или третьими лицами.



Уважаемый покупатель!

Несоблюдение правил монтажа и эксплуатации, описанных в данном руководстве может привести к повреждению конвектора и материальному ущербу, а также представлять опасность для жизни.

Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам только при соблюдении условий монтажа и эксплуатации конвекторов.

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ



ИТТ

Встраиваемые конвекторы ИТТ работают по принципу естественной конвекции.

Идеальны как дополнительный источник тепла для помещений с панорамным остеклением.


Защищают окна от запотевания и создают воздушную завесу, отсекая холодный воздух извне.

Единственный видимый элемент конвектора в интерьере — декоративная решетка из алюминия или дерева различных цветов.

Конвекторы с естественной конвекцией itermic обеспечивают свободный доступ к окну, не нарушая эстетики интерьера, неприхотливы и надёжны в эксплуатации.

ИТТ

ITERMIC TRENCH

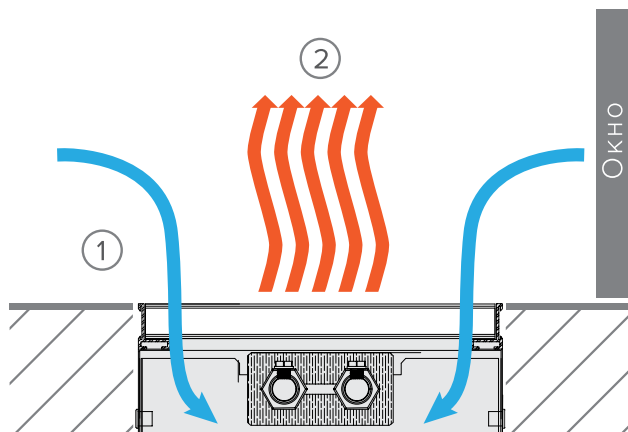

Принцип естественной конвекции

Принцип работы конвектора с естественной конвекцией основан на движении воздуха из-за разницы температур.


1. Холодный воздух через декоративную решетку поступает вниз конвектора.
2. Нагретый воздух поднимается вверх, вытесняя холодный.

Это равномерно прогревает помещение. Тепловой барьер предотвращает проникновение холода от окна.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ ИТТ

		ВЫСОТА	ШИРИНА	ДЛИНА	ТЕПЛООТДАЧА, Вт 95/85/20 $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	ТЕПЛООБМЕННИК
ИТТ	80		200	600 - 4900 мм. (шаг любой)	123 - 1884	ТО 1x2
			250		143 - 2198	ТО 1x2
			300		180 - 2750	ТО 1x3
			350		233 - 3568	ТО 1x4
			400		264 - 4041	ТО 1x4
	90		200	600 - 4900 мм. (шаг любой)	132 - 2016	ТО 1x2
			250		154 - 2360	ТО 1x2
			300		193 - 2943	ТО 1x3
			350		249 - 3818	ТО 1x4
			400		282 - 4324	ТО 1x4
	110		200	600 - 4900 мм. (шаг любой)	146 - 2238	ТО 1x2
			250		171 - 2625	ТО 1x2
			300		214 - 3266	ТО 1x3
			350		277 - 4238	ТО 1x4
			400		314 - 4799	ТО 1x4
	140		200	600 - 4900 мм. (шаг любой)	187 - 2864	ТО 2x2
			250		219 - 3360	ТО 2x2
			300		274 - 4181	ТО 2x3
			350		354 - 5424	ТО 2x4
			400		402 - 6164	ТО 2x4
	190		200	600 - 4900 мм. (шаг любой)	216 - 3304	ТО 2x2
			250		252 - 3865	ТО 2x2
			300		316 - 4832	ТО 2x3
			350		418 - 6276	ТО 2x4
			400		466 - 7150	ТО 2x4

КОМПОНЕНТЫ

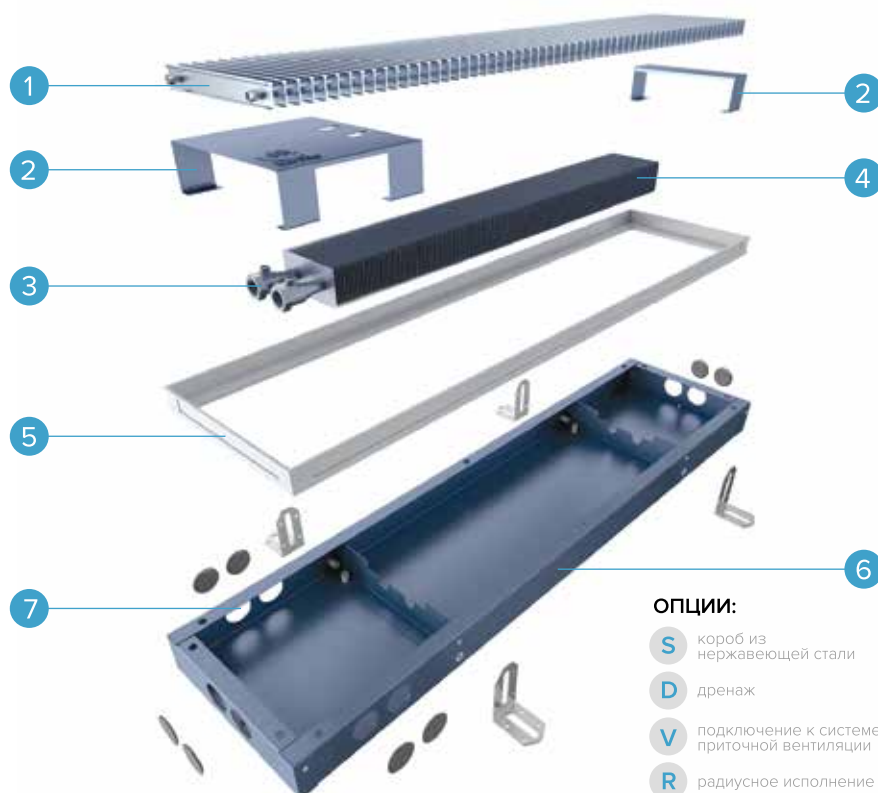

ОПЦИИ:

- S** короб из нержавеющей стали
- D** дренаж
- V** подключение к системе приточной вентиляции
- R** радиусное исполнение
- C** угловое исполнение

Spec составной из 2-х и более частей под единую решетку

1. ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЁТКА Выполнена из дерева или алюминия



2. ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫШКИ
Скрывают узлы подключения и калач

3. УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
G1/2 (внутренняя резьба)

4. ТЕПЛООБМЕННИК Медно-алюминиевый, Диаметр медных труб: 15,88 мм. Максимальное рабочее избыточное давление: 1,6 МПа

5. АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА
Придаёт жёсткость корпусу
Возможно исполнение рамки с Z-профилем

6. КОРПУС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Толщиной 0.9мм с полимерным покрытием

7. ОТВЕРСТИЯ С ЗАГЛУШКАМИ
Для подвода труб с любой из сторон

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корпус со встроенной алюминиевой рамкой
- кронштейны (ножки)
- юстировочные болты
- теплообменник с фитингами из латуни, внутренняя резьба G 1/2
- декоративные крышки
- паспорт продукта
- инструкция по монтажу




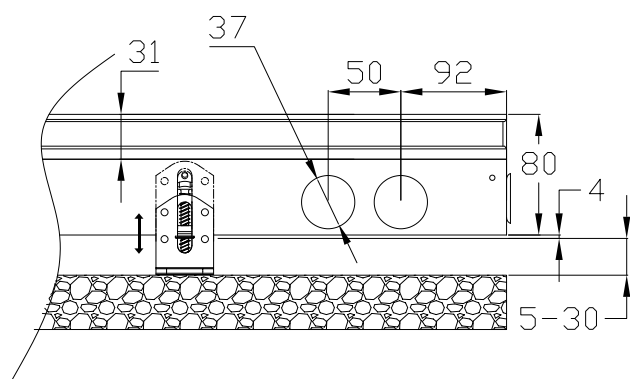


СХЕМА МОНТАЖА

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА

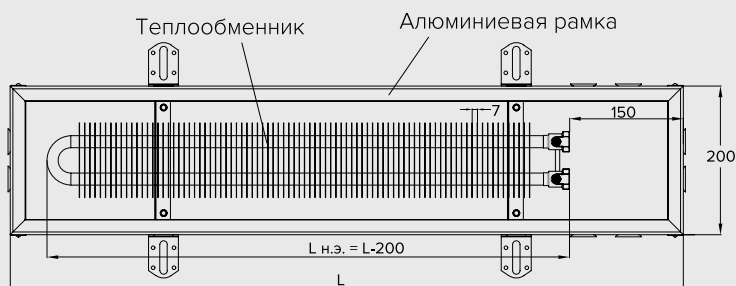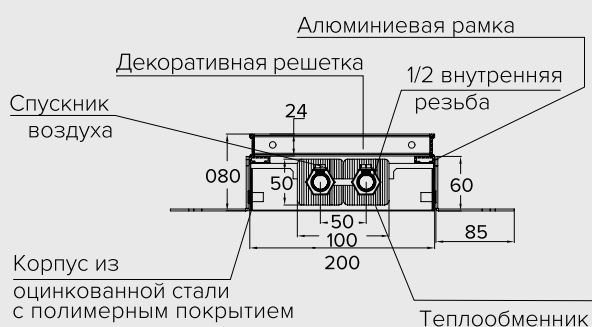

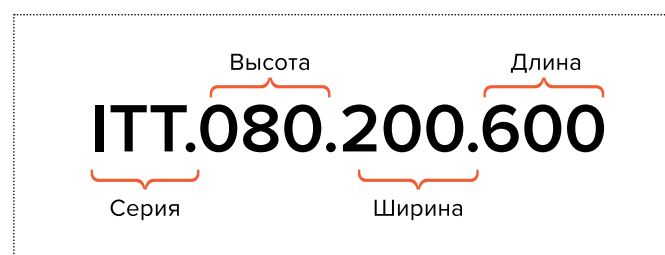

КОРПУС

ЖЕСТКОСТЬ

Интегрированная рамка придаёт дополнительную жёсткость и предотвращает деформацию при заливке стяжки

МАТЕРИАЛ

Сталь толщиной 0,9 мм с полимерным покрытием обеспечивает долгий срок службы.


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Предусмотрены отверстия для подвода труб с любой из сторон

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ


Высоту конвектора легко отрегулировать при помощи юстировочных болтов

ИСПОЛНЕНИЯ

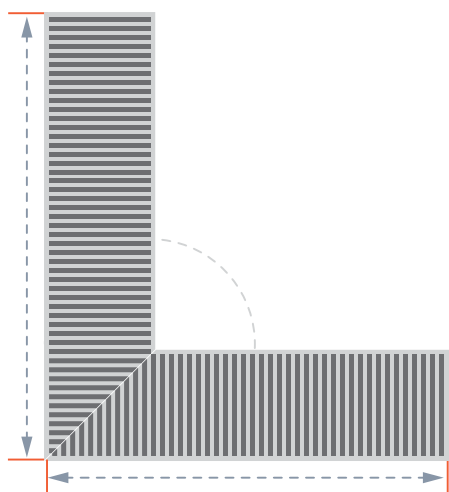

УГЛОВОЕ


Может быть выполнено с любым значением угла по индивидуальным размерам заказчика

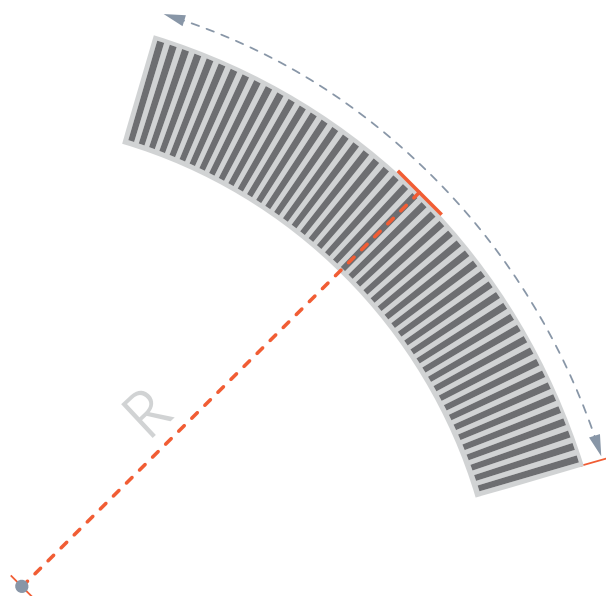



РАДИУСНОЕ

Конвекторы произвольной формы. Значение радиуса от 750 мм. Цельный теплообменник.



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 80 ММ

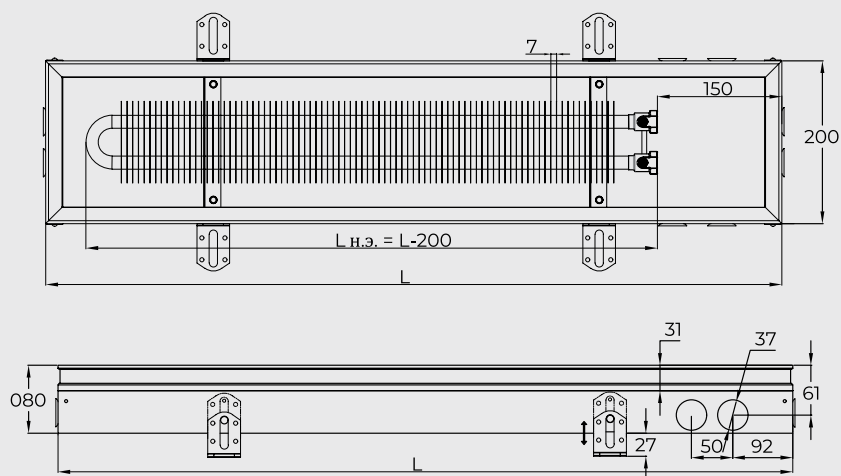**ИТТ.080.200.600-4900**


В: 80 мм;
Ш: 200 мм;
Д: 600-4900 мм

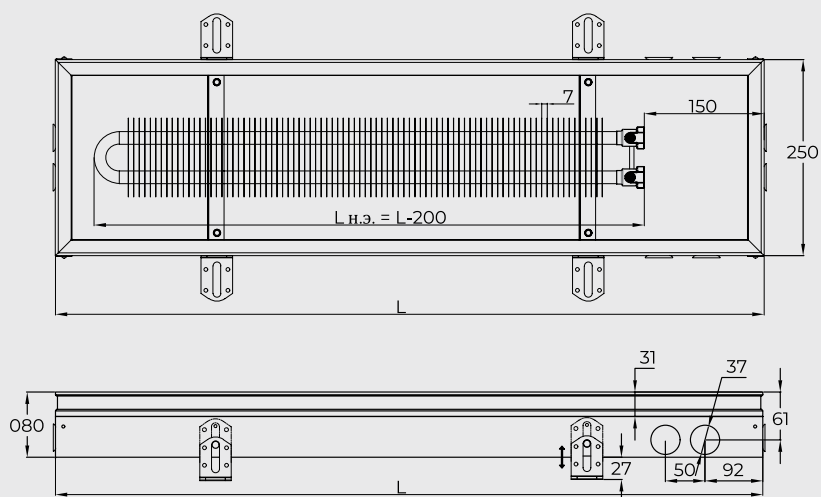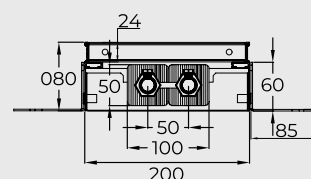ТО 1×2**ИТТ.080.250.600-4900**


В: 80 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 600-4900 мм

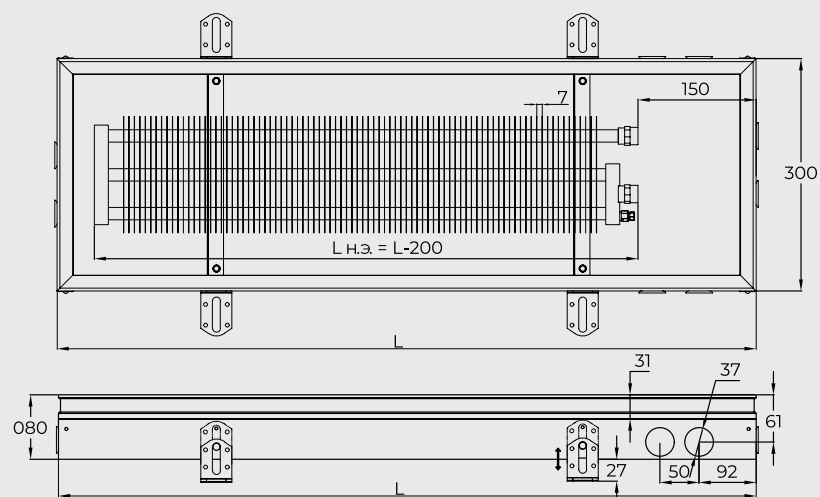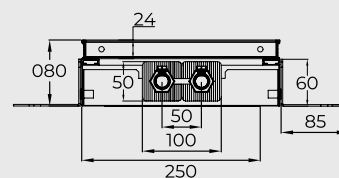ТО 1×2**ИТТ.080.300.600-4900**

В: 80 мм;
Ш: 300 мм;
Д: 600-4900 мм

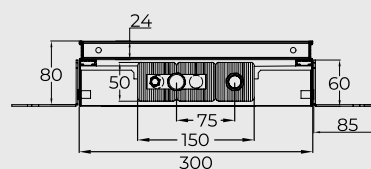ТО 1×3



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 80 ММ

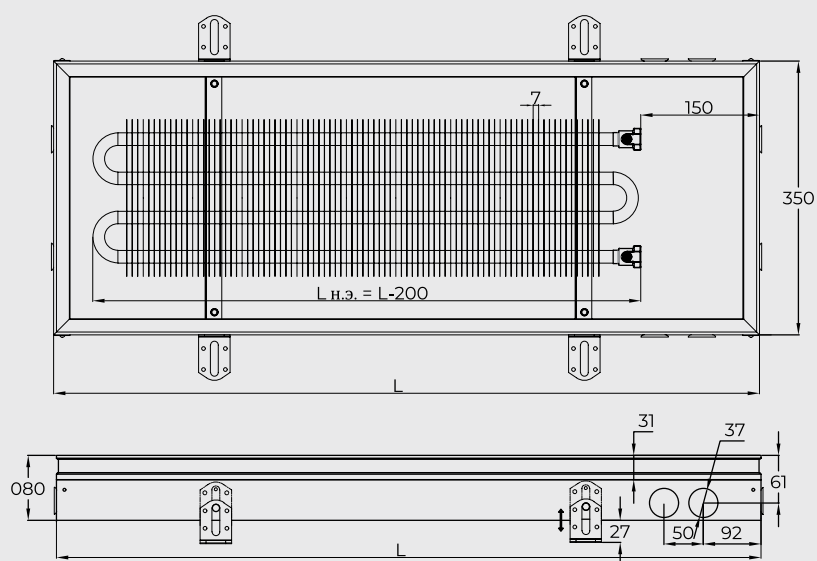

ITT.080.350.600-4900

В: 80 мм;
Ш: 350 мм;
Д: 600-4900 мм


TO 1×4

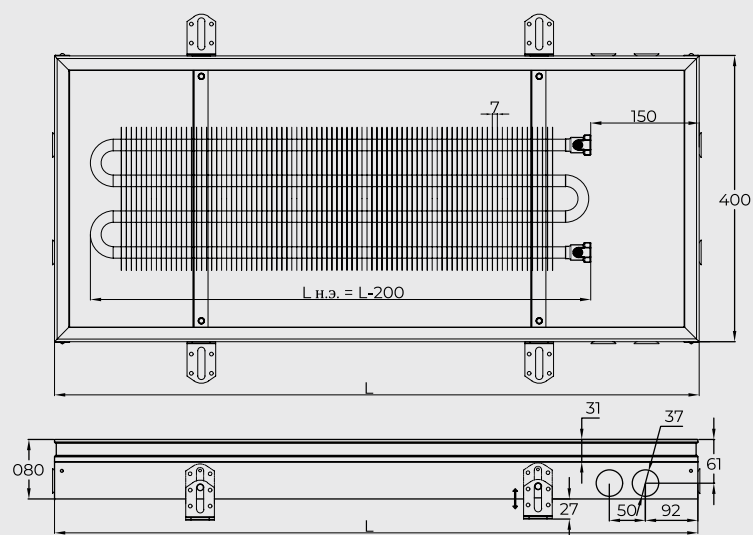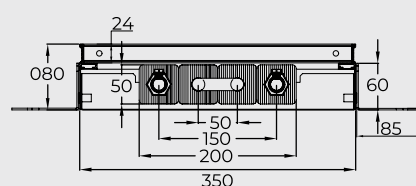


ITT.080.400.600-4900

В: 80 мм;
Ш: 400 мм;
Д: 600-4900 мм



TO 1×4

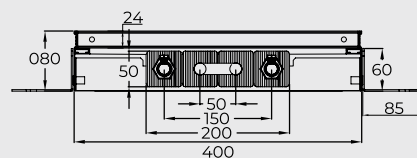



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ

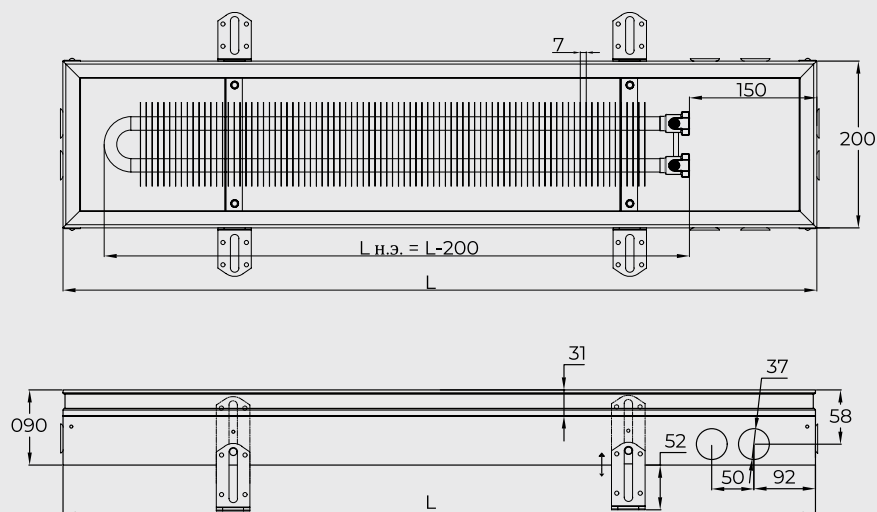**ИТТ.090.200.600-4900**


В: 90 мм;
Ш: 200 мм;
Д: 600-4900 мм

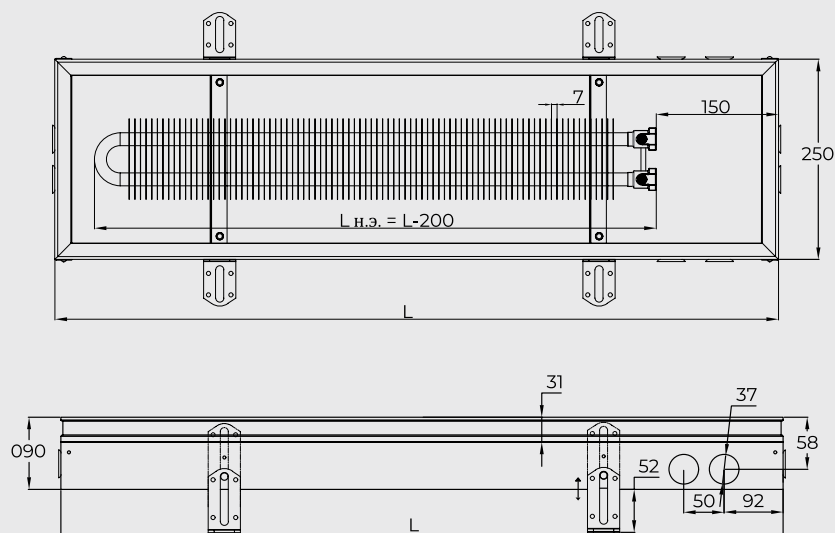ТО 1×2**ИТТ.090.250.600-4900**


В: 90 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 600-4900 мм

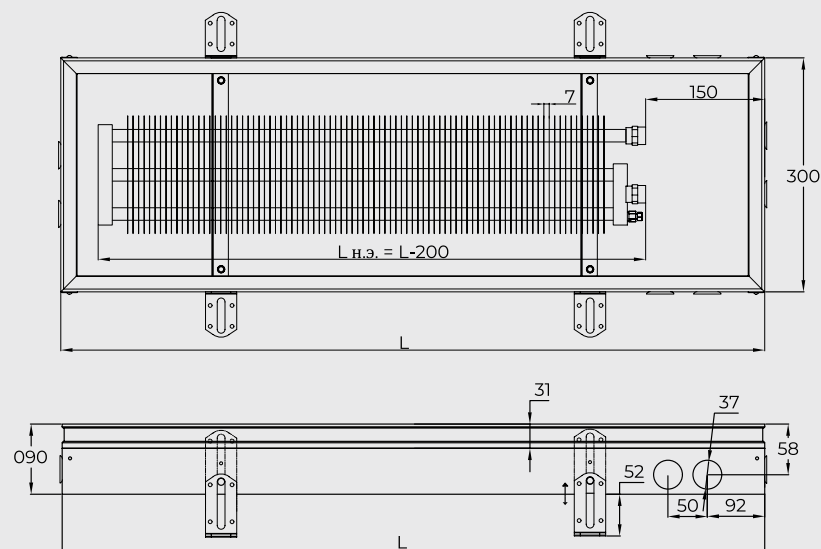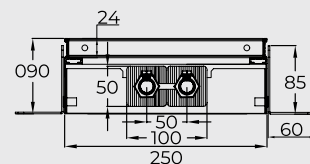ТО 1×2**ИТТ.090.300.600-4900**

В: 90 мм;
Ш: 300 мм;
Д: 600-4900 мм

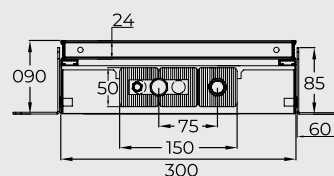ТО 1×3



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ

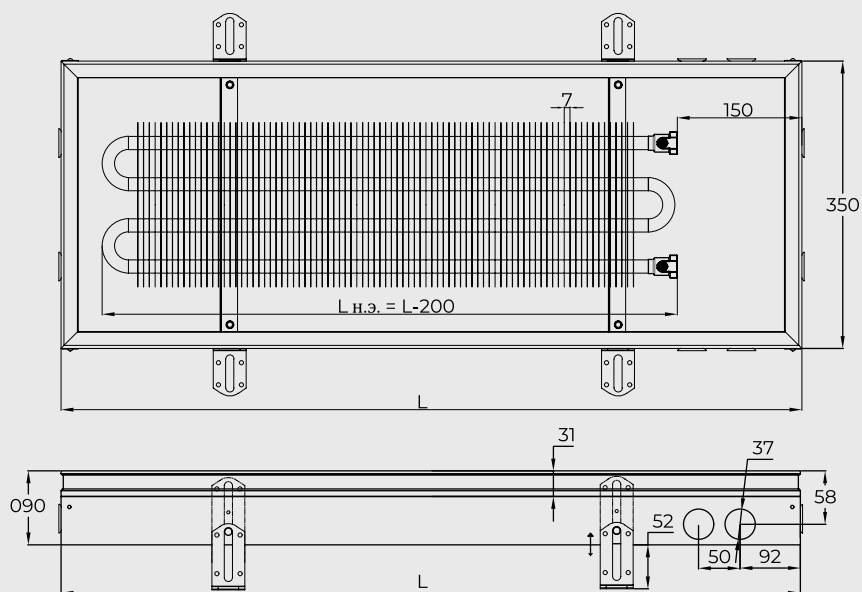

ITT.090.350.600-4900

В: 90 мм;
Ш: 350 мм;
Д: 600-4900 мм


TO 1×4

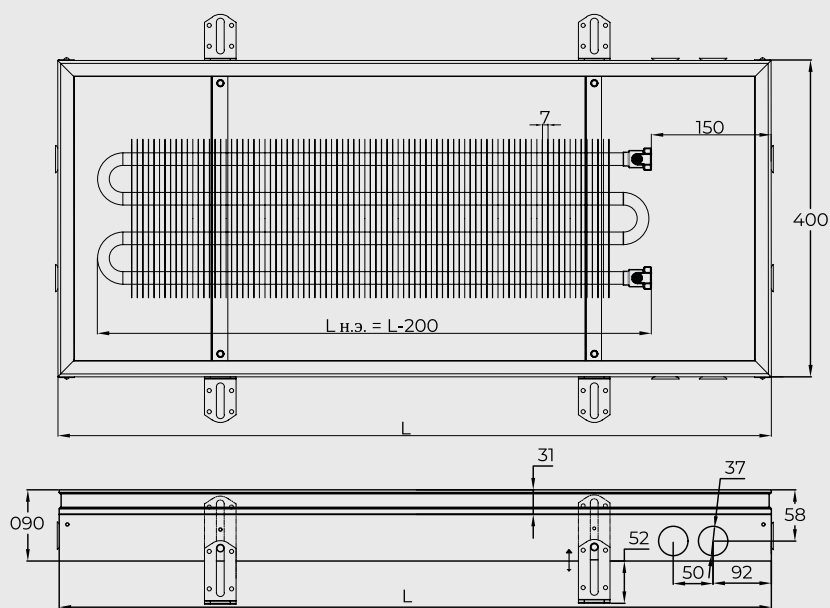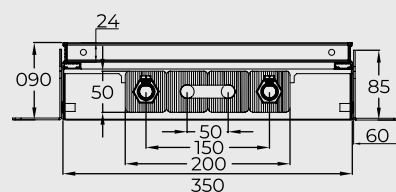


ITT.090.400.600-4900

В: 90 мм;
Ш: 400 мм;
Д: 600-4900 мм



TO 1×4

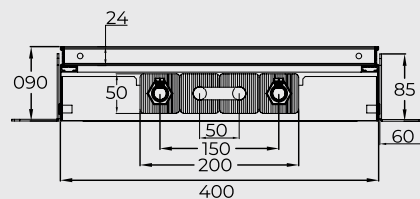



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 110 ММ

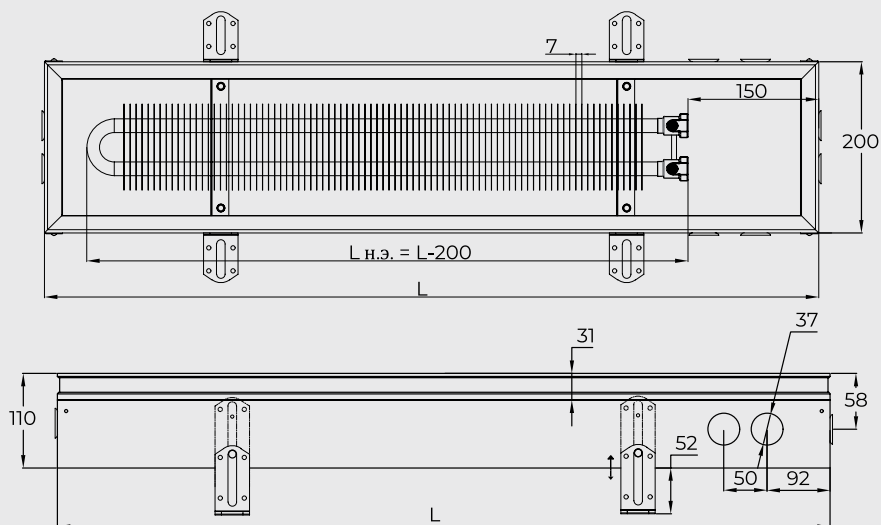**ИТТ.110.200.600-4900**


В: 110 мм;
Ш: 200 мм;
Д: 600-4900 мм

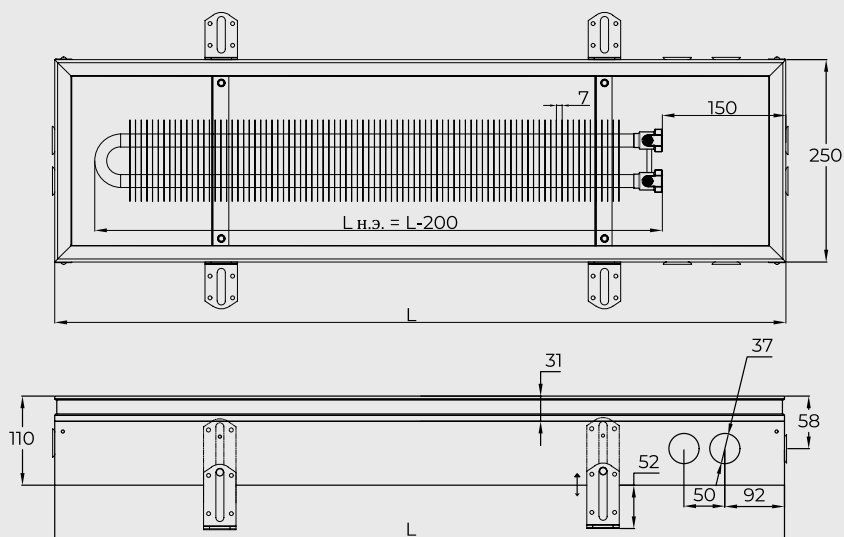ТО 1×2**ИТТ.110.250.600-4900**


В: 110 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 600-4900 мм

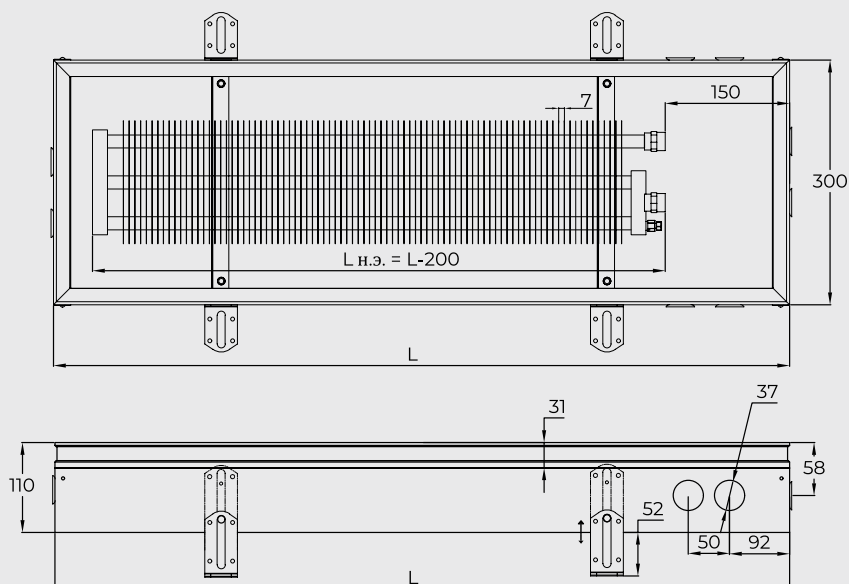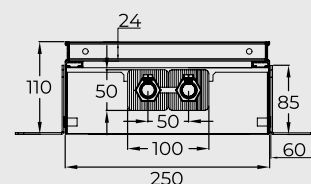ТО 1×2**ИТТ.110.300.600-4900**

В: 110 мм;
Ш: 300 мм;
Д: 600-4900 мм

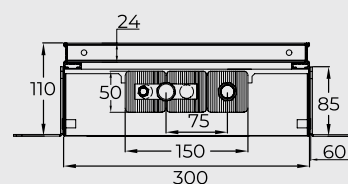ТО 1×3



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 110 ММ

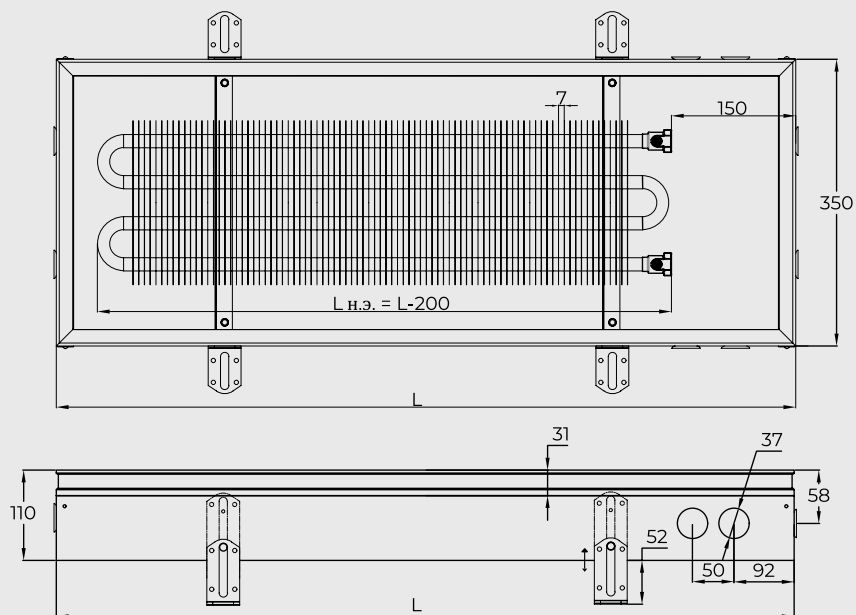

ITT.110.350.600-4900

В: 110 мм;
Ш: 350 мм;
Д: 600-4900 мм


TO 1×4

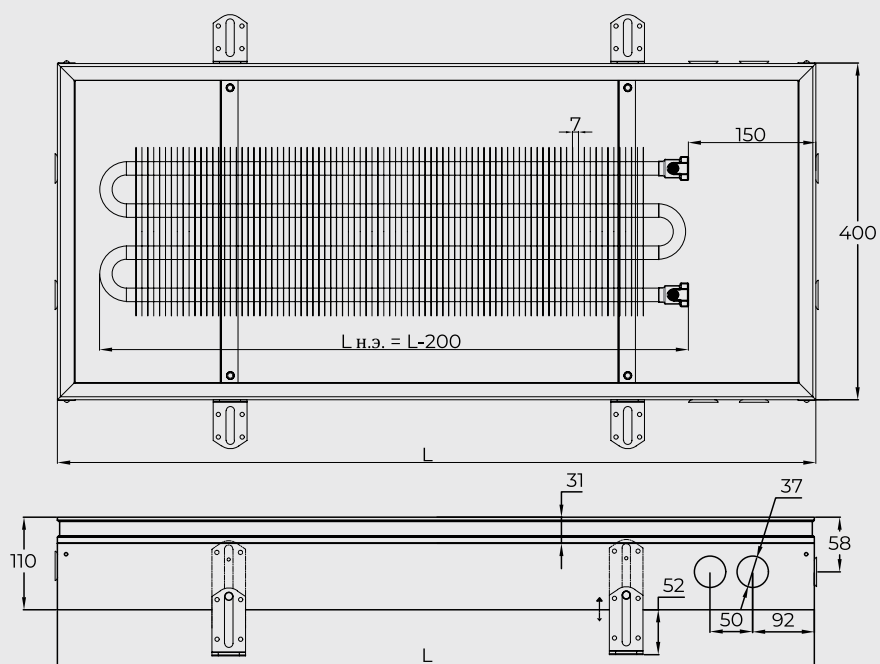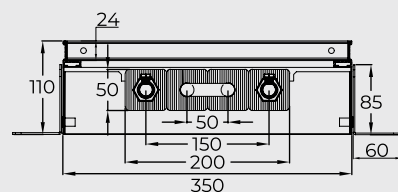


ITT.110.400.600-4900

В: 110 мм;
Ш: 400 мм;
Д: 600-4900 мм



TO 1×4

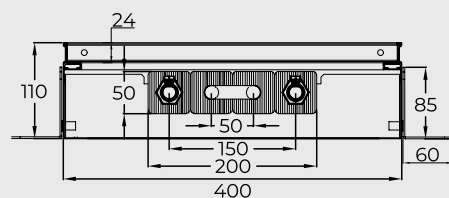



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 140 ММ

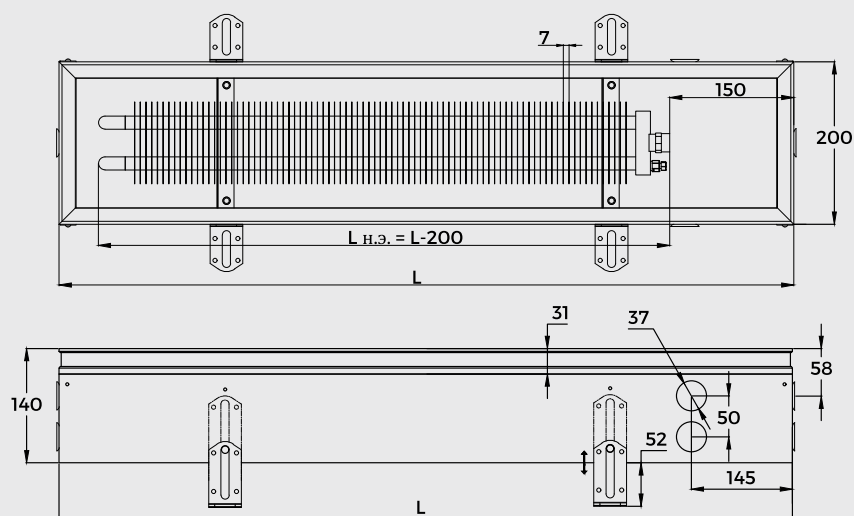**ИТТ.140.200.600-4900**


В: 140 мм;
Ш: 200 мм;
Д: 600-4900 мм

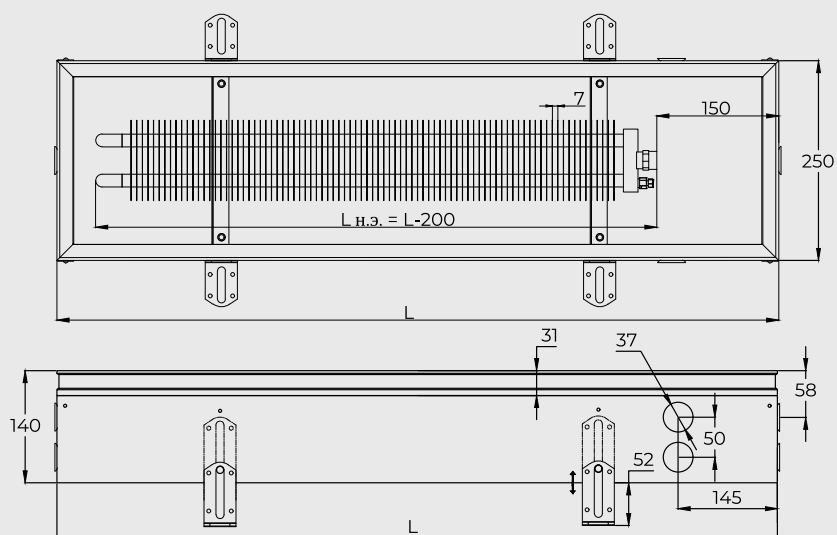ТО 2×2**ИТТ.140.250.600-4900**


В: 140 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 600-4900 мм

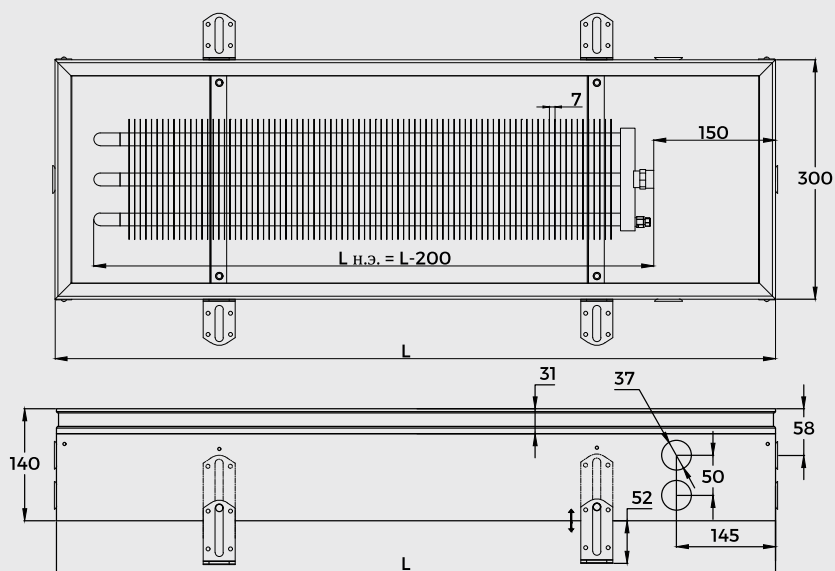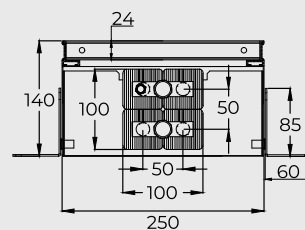ТО 2×2**ИТТ.140.300.600-4900**

В: 140 мм;
Ш: 300 мм;
Д: 600-4900 мм

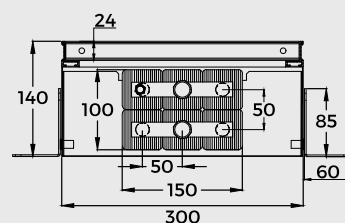ТО 2×3



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 140 ММ

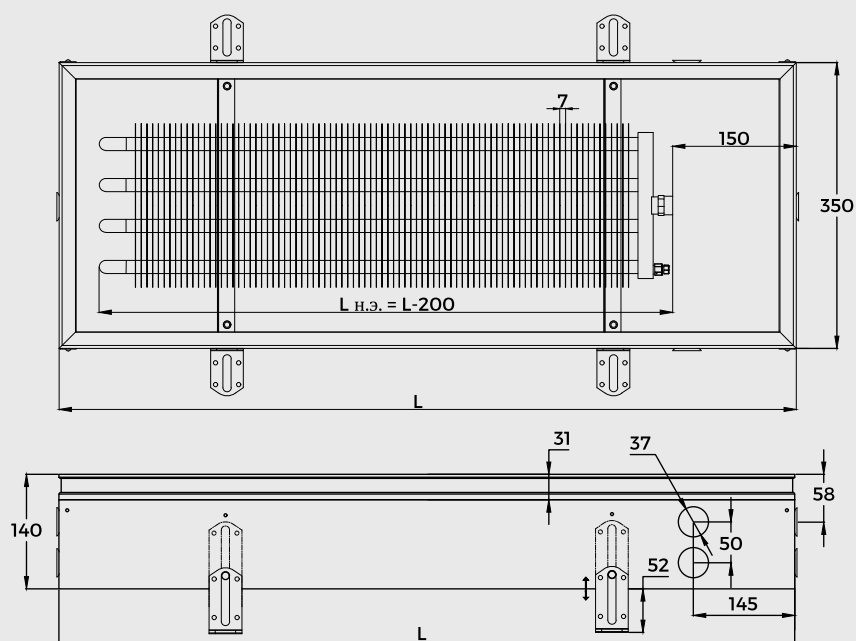

ITT.140.350.600-4900

В: 140 мм;
Ш: 350 мм;
Д: 600-4900 мм


TO 2×4

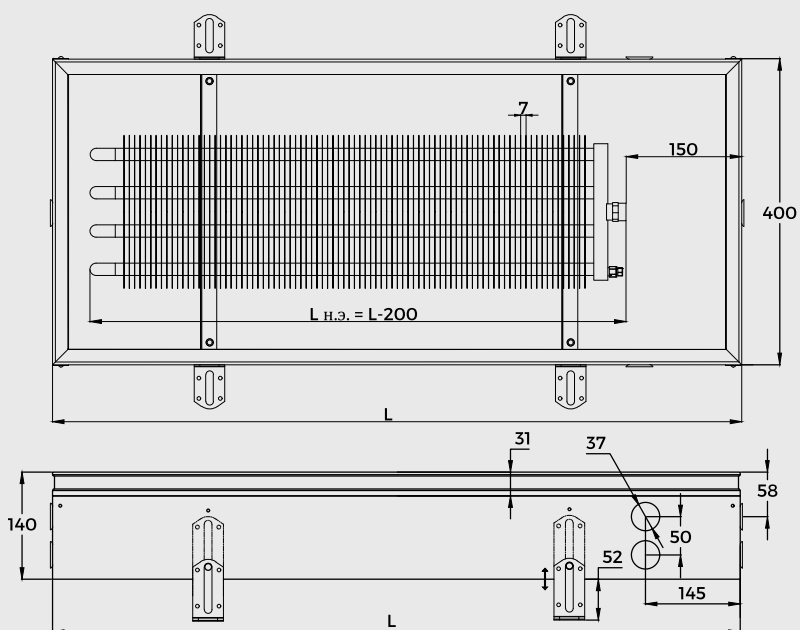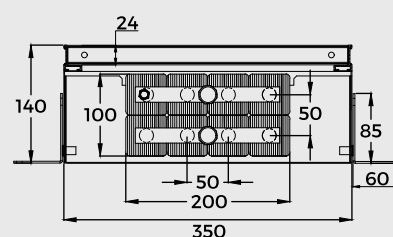


ITT.140.400.600-4900

В: 140 мм;
Ш: 400 мм;
Д: 600-4900 мм



TO 2×4

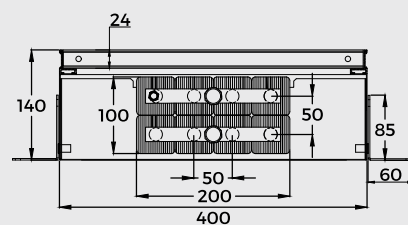



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 190 ММ

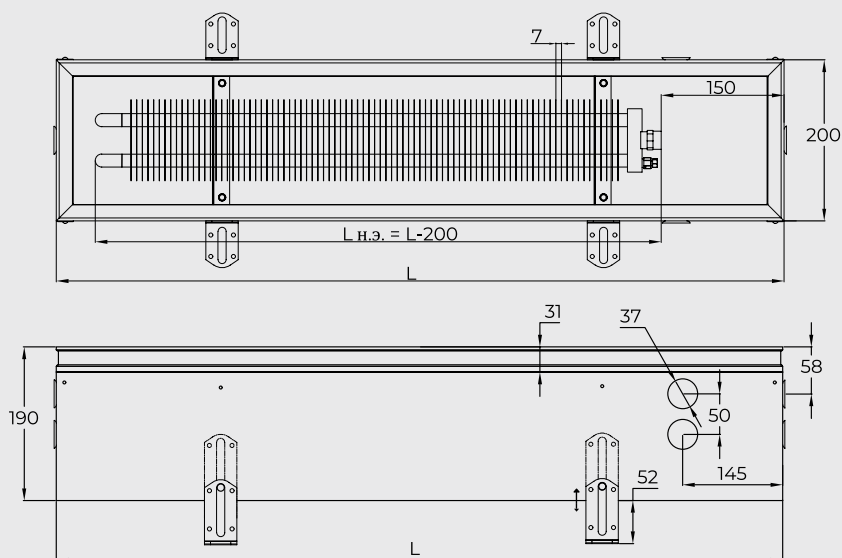**ИТТ.190.200.600-4900**


В: 190 мм;
Ш: 200 мм;
Д: 600-4900 мм

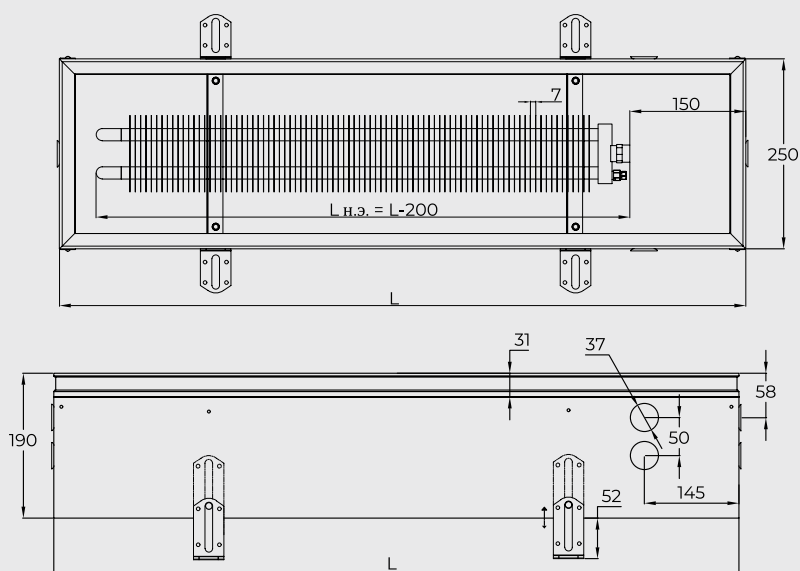ТО 2×2**ИТТ.190.250.600-4900**


В: 190 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 600-4900 мм

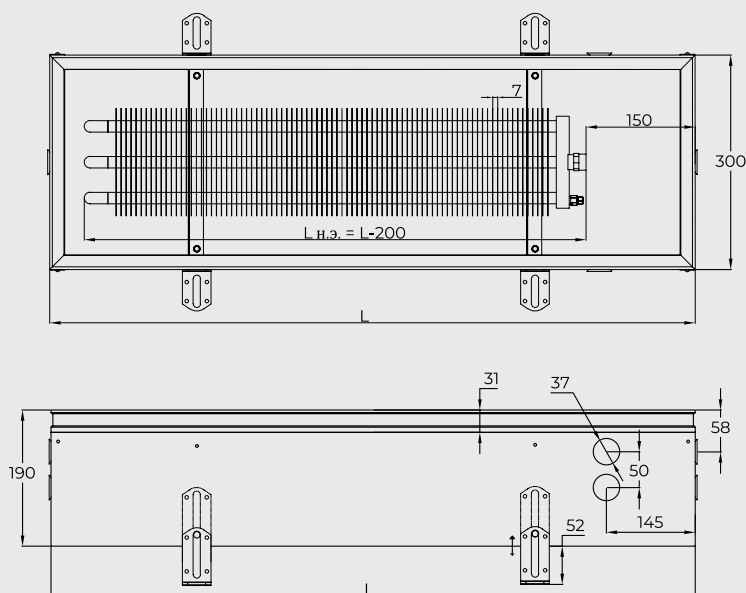ТО 2×2**ИТТ.190.300.600-4900**

В: 190 мм;
Ш: 300 мм;
Д: 600-4900 мм

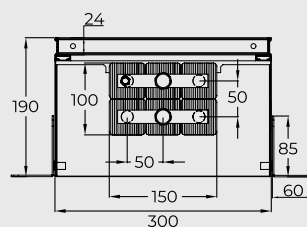ТО 2×3



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 190 ММ

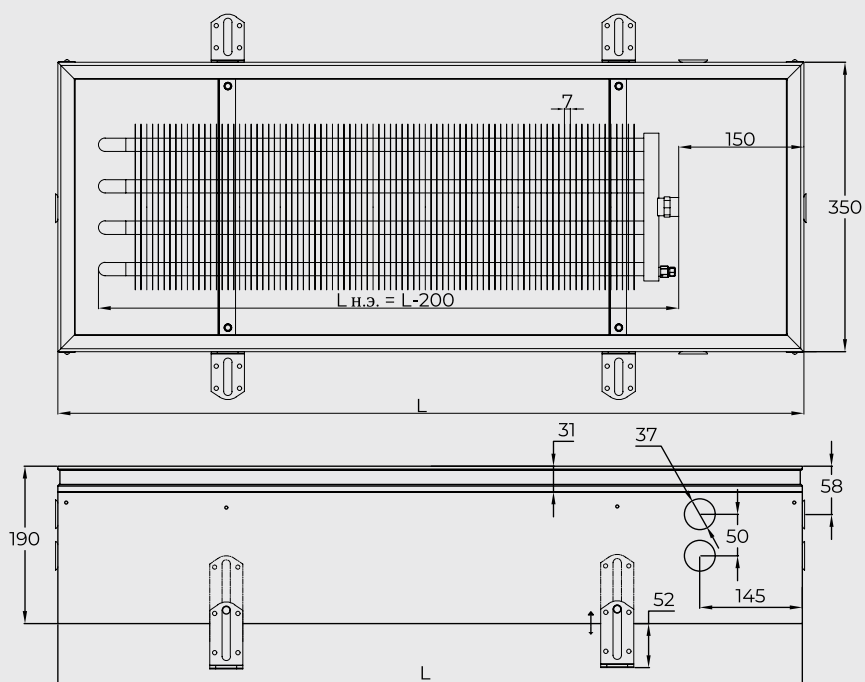

ИТТ.190.350.600-4900

В: 190 мм;
Ш: 350 мм;
Д: 600-4900 мм


ТО 2×4

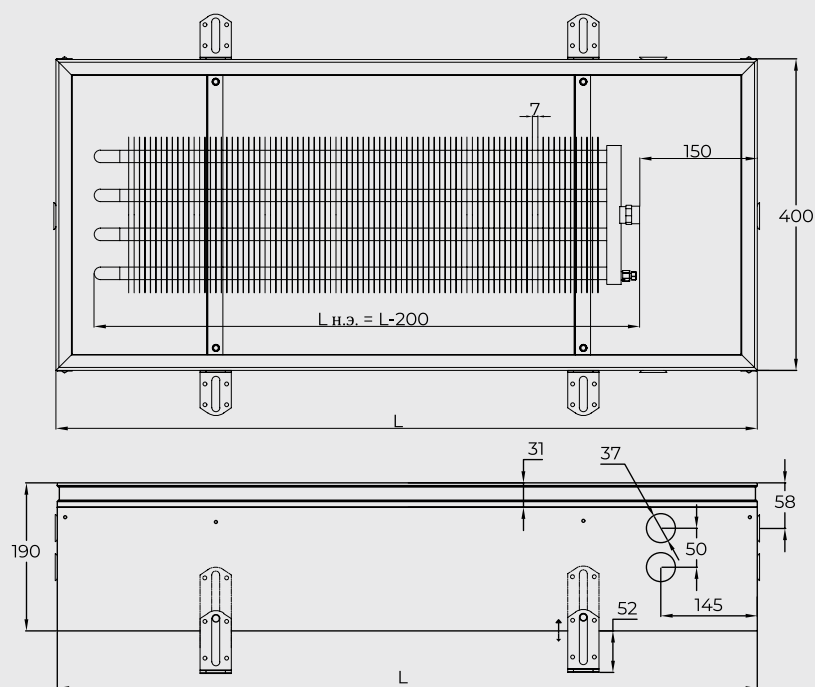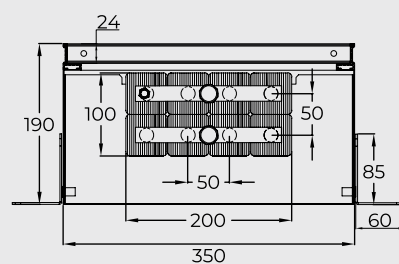

ИТТ.190.400.600-4900

В: 190 мм;
Ш: 400 мм;
Д: 600-4900 мм

ТО 2×4

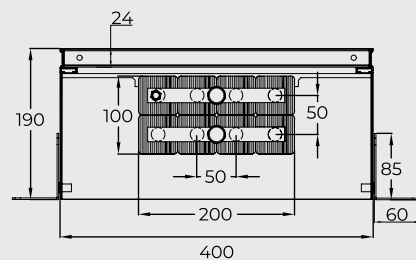

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$
95/85/20 $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$
85/75/20 $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
75/65/20В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)

АРТИКУЛ	ШИРИНА 200 ММ.			ШИРИНА 250 ММ.			ШИРИНА 300 ММ.			ШИРИНА 350 ММ.			ШИРИНА 400 ММ.		
	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
ИТТ.080.600	123	101	79	143	115	89	180	146	114	233	189	148	264	216	170
ИТТ.080.700	164	134	106	191	154	119	239	193	151	310	252	197	351	287	227
ИТТ.080.800	205	168	132	239	193	149	299	242	189	388	315	246	439	359	283
ИТТ.080.900	246	201	159	287	231	179	359	291	226	465	378	295	527	431	340
ИТТ.080.1000	287	235	185	334	269	209	418	338	264	542	440	344	615	503	397
ИТТ.080.1100	327	268	211	382	308	238	478	387	301	621	504	394	703	575	454
ИТТ.080.1200	369	302	238	431	347	269	538	436	339	698	567	443	791	647	511
ИТТ.080.1300	409	335	264	478	385	298	597	483	377	776	630	493	879	719	568
ИТТ.080.1400	451	369	291	525	423	328	657	532	414	853	693	542	966	791	624
ИТТ.080.1500	491	402	317	573	462	358	717	580	452	931	756	591	1054	863	681
ИТТ.080.1600	533	436	344	622	501	388	777	629	490	1009	819	641	1142	935	737
ИТТ.080.1700	573	469	370	669	539	418	837	678	528	1086	882	690	1230	1007	794
ИТТ.080.1800	614	503	396	716	577	447	897	726	566	1163	944	738	1318	1079	851
ИТТ.080.1900	655	536	423	764	616	477	957	775	604	1241	1008	788	1406	1151	908
ИТТ.080.2000	696	570	449	813	655	508	1016	823	641	1319	1071	837	1494	1223	965
ИТТ.080.2100	737	603	476	860	693	537	1076	871	679	1396	1134	886	1581	1294	1021
ИТТ.080.2200	778	637	502	907	731	566	1136	920	716	1474	1197	936	1669	1366	1078
ИТТ.080.2300	819	670	529	956	770	597	1196	968	754	1551	1260	985	1757	1438	1135
ИТТ.080.2400	860	704	555	1004	809	627	1255	1016	791	1628	1322	1034	1845	1510	1191
ИТТ.080.2500	901	737	582	1051	847	656	1315	1065	829	1707	1386	1084	1933	1582	1248
ИТТ.080.2600	942	771	608	1098	885	686	1375	1113	867	1784	1449	1133	2021	1654	1305
ИТТ.080.2700	983	804	635	1147	924	716	1434	1161	904	1862	1512	1182	2109	1726	1362
ИТТ.080.2800	1024	838	661	1195	963	746	1494	1210	942	1939	1575	1231	2196	1797	1418
ИТТ.080.2900	1065	872	688	1242	1001	775	1554	1258	980	2016	1637	1280	2284	1869	1475
ИТТ.080.3000	1106	905	714	1290	1040	805	1614	1307	1018	2095	1701	1330	2372	1941	1532
ИТТ.080.3100	1147	939	741	1338	1078	835	1674	1355	1056	2172	1764	1379	2460	2013	1588
ИТТ.080.3200	1187	971	766	1386	1117	865	1734	1404	1094	2249	1826	1428	2548	2085	1645
ИТТ.080.3300	1229	1006	794	1433	1155	895	1793	1452	1131	2327	1890	1477	2636	2157	1702
ИТТ.080.3400	1269	1039	819	1481	1194	925	1853	1500	1169	2404	1952	1526	2724	2229	1759
ИТТ.080.3500	1311	1073	847	1529	1232	955	1913	1549	1206	2482	2016	1576	2811	2301	1815
ИТТ.080.3600	1351	1106	872	1577	1271	985	1973	1597	1244	2560	2079	1625	2899	2373	1872
ИТТ.080.3700	1393	1140	899	1625	1310	1015	2033	1646	1282	2637	2142	1674	2987	2445	1929
ИТТ.080.3800	1433	1173	925	1672	1347	1044	2092	1694	1319	2714	2204	1723	3075	2517	1986
ИТТ.080.3900	1474	1206	952	1720	1386	1074	2152	1742	1357	2792	2267	1773	3163	2589	2042
ИТТ.080.4000	1515	1240	978	1768	1425	1104	2211	1790	1394	2870	2331	1822	3251	2661	2099
ИТТ.080.4100	1556	1273	1005	1816	1463	1134	2271	1839	1432	2948	2394	1872	3339	2733	2156
ИТТ.080.4200	1597	1307	1031	1863	1501	1163	2331	1887	1470	3025	2457	1921	3426	2804	2212
ИТТ.080.4300	1638	1341	1058	1911	1540	1193	2391	1936	1508	3102	2519	1970	3514	2876	2269
ИТТ.080.4400	1680	1375	1085	1959	1579	1223	2451	1984	1546	3181	2583	2020	3602	2948	2326
ИТТ.080.4500	1720	1408	1111	2007	1617	1253	2511	2033	1584	3258	2646	2069	3690	3020	2383
ИТТ.080.4600	1761	1441	1137	2054	1655	1282	2570	2081	1621	3335	2708	2117	3778	3092	2439
ИТТ.080.4700	1802	1475	1164	2102	1694	1312	2630	2129	1659	3413	2772	2167	3866	3164	2496
ИТТ.080.4800	1843	1508	1190	2151	1733	1343	2690	2178	1697	3490	2834	2216	3954	3236	2553
ИТТ.080.4900	1884	1542	1217	2198	1771	1372	2750	2226	1734	3568	2898	2265	4041	3307	2609

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$
95/85/20

$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$
85/75/20

$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
75/65/20

В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)

АРТИКУЛ	ШИРИНА 200 ММ.			ШИРИНА 250 ММ.			ШИРИНА 300 ММ.			ШИРИНА 350 ММ.			ШИРИНА 400 ММ.		
	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
ИТТ.090.600	132	108	85	154	124	96	193	156	122	249	202	158	282	230	181
ИТТ.090.700	175	143	113	205	165	128	256	207	161	332	270	211	376	307	241
ИТТ.090.800	219	179	141	256	206	160	320	259	202	415	337	263	470	383	301
ИТТ.090.900	263	215	170	308	248	192	384	311	242	498	404	316	564	460	362
ИТТ.090.1000	307	251	198	359	289	224	447	362	282	580	471	368	658	537	422
ИТТ.090.1100	350	286	226	410	330	256	511	414	322	664	539	422	752	614	482
ИТТ.090.1200	395	323	255	462	372	288	576	466	363	747	607	474	846	690	543
ИТТ.090.1300	438	358	283	513	413	320	639	517	403	830	674	527	941	768	604
ИТТ.090.1400	483	395	312	564	455	352	703	569	443	913	741	580	1034	844	663
ИТТ.090.1500	525	430	339	616	496	385	767	621	484	996	809	632	1128	920	723
ИТТ.090.1600	570	466	368	667	538	416	831	673	524	1080	877	686	1222	997	784
ИТТ.090.1700	613	502	396	718	579	448	896	725	565	1162	944	738	1316	1074	844
ИТТ.090.1800	657	538	424	769	620	480	960	777	605	1244	1010	790	1410	1150	904
ИТТ.090.1900	701	574	453	821	662	513	1024	829	646	1328	1078	843	1504	1227	965
ИТТ.090.2000	745	610	481	872	703	544	1087	880	686	1411	1146	896	1599	1305	1026
ИТТ.090.2100	789	646	509	923	744	576	1151	932	726	1494	1213	949	1692	1380	1085
ИТТ.090.2200	832	681	537	975	786	609	1216	985	767	1577	1281	1001	1786	1457	1145
ИТТ.090.2300	876	717	566	1026	827	641	1280	1036	807	1660	1348	1054	1880	1534	1206
ИТТ.090.2400	920	753	594	1077	868	672	1343	1087	847	1742	1415	1106	1974	1611	1266
ИТТ.090.2500	964	789	622	1128	909	704	1407	1139	887	1826	1483	1159	2068	1687	1326
ИТТ.090.2600	1008	825	651	1180	951	737	1471	1191	928	1909	1550	1212	2162	1764	1387
ИТТ.090.2700	1052	861	679	1231	992	769	1534	1242	967	1992	1618	1265	2257	1841	1448
ИТТ.090.2800	1096	897	708	1282	1033	800	1599	1295	1008	2075	1685	1317	2350	1917	1507
ИТТ.090.2900	1140	933	736	1334	1075	833	1663	1346	1049	2157	1752	1370	2444	1994	1568
ИТТ.090.3000	1183	968	764	1385	1116	865	1727	1398	1089	2242	1821	1424	2538	2071	1628
ИТТ.090.3100	1227	1004	792	1436	1157	897	1791	1450	1130	2324	1887	1476	2632	2147	1688
ИТТ.090.3200	1270	1039	820	1488	1199	929	1855	1502	1170	2406	1954	1528	2726	2224	1748
ИТТ.090.3300	1315	1076	849	1539	1240	961	1919	1554	1210	2490	2022	1581	2821	2302	1809
ИТТ.090.3400	1358	1111	877	1590	1281	993	1983	1605	1251	2572	2089	1633	2915	2378	1870
ИТТ.090.3500	1403	1148	906	1641	1322	1025	2047	1657	1291	2656	2157	1686	3008	2454	1929
ИТТ.090.3600	1446	1183	934	1693	1364	1057	2111	1709	1331	2739	2224	1739	3102	2531	1990
ИТТ.090.3700	1491	1220	963	1744	1405	1089	2175	1761	1372	2822	2292	1792	3196	2608	2050
ИТТ.090.3800	1533	1255	990	1795	1447	1121	2238	1812	1411	2904	2358	1844	3290	2684	2110
ИТТ.090.3900	1577	1291	1018	1847	1488	1153	2303	1865	1452	2987	2426	1897	3384	2761	2170
ИТТ.090.4000	1621	1327	1047	1898	1530	1185	2366	1916	1492	3071	2494	1950	3479	2838	2231
ИТТ.090.4100	1665	1363	1075	1949	1571	1217	2430	1967	1533	3154	2561	2003	3573	2915	2292
ИТТ.090.4200	1709	1399	1104	2000	1612	1249	2494	2019	1573	3237	2629	2055	3666	2991	2351
ИТТ.090.4300	1753	1435	1132	2052	1654	1281	2558	2071	1613	3319	2695	2107	3760	3068	2412
ИТТ.090.4400	1798	1471	1161	2103	1695	1313	2623	2124	1654	3404	2764	2161	3854	3144	2472
ИТТ.090.4500	1840	1506	1188	2154	1736	1345	2687	2175	1695	3486	2831	2213	3948	3221	2532
ИТТ.090.4600	1884	1542	1217	2206	1778	1377	2750	2226	1734	3568	2898	2265	4042	3298	2592
ИТТ.090.4700	1928	1578	1245	2257	1819	1409	2814	2278	1775	3652	2966	2319	4137	3375	2653
ИТТ.090.4800	1972	1614	1273	2308	1860	1441	2878	2330	1815	3734	3032	2371	4231	3452	2714
ИТТ.090.4900	2016	1650	1302	2360	1902	1473	2943	2383	1856	3818	3101	2424	4324	3528	2773

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$
95/85/20

$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$
85/75/20

$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
75/65/20

В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)

Артикул	Ширина 200 мм.			Ширина 250 мм.			Ширина 300 мм.			Ширина 350 мм.			Ширина 400 мм.		
	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
ИТТ.110.600	146	119	94	171	138	107	214	173	135	277	226	178	314	257	203
ИТТ.110.700	195	160	126	228	184	142	284	230	179	368	300	236	417	341	269
ИТТ.110.800	243	199	157	285	230	178	355	287	224	461	376	296	521	426	336
ИТТ.110.900	292	239	189	342	276	214	426	345	269	552	450	354	626	512	404
ИТТ.110.1000	341	279	220	399	322	249	496	402	313	644	525	413	730	597	471
ИТТ.110.1100	388	318	251	456	367	285	568	460	358	738	602	473	835	683	539
ИТТ.110.1200	438	358	283	514	414	321	639	517	403	829	676	532	939	768	606
ИТТ.110.1300	486	398	314	571	460	356	709	574	447	922	752	591	1044	854	674
ИТТ.110.1400	536	439	346	628	506	392	780	632	492	1013	826	650	1147	939	741
ИТТ.110.1500	583	477	376	685	552	428	852	690	537	1106	902	709	1252	1025	808
ИТТ.110.1600	633	518	409	742	598	463	923	747	582	1198	977	768	1356	1110	876
ИТТ.110.1700	681	557	440	799	644	499	994	805	627	1290	1052	827	1461	1196	943
ИТТ.110.1800	729	597	471	856	690	534	1065	862	672	1381	1127	886	1565	1281	1011
ИТТ.110.1900	778	637	502	913	736	570	1137	921	717	1474	1203	945	1670	1367	1078
ИТТ.110.2000	827	677	534	970	782	606	1207	977	761	1567	1278	1005	1774	1452	1145
ИТТ.110.2100	875	716	565	1027	828	641	1278	1035	806	1658	1353	1063	1878	1537	1213
ИТТ.110.2200	924	756	597	1084	874	677	1349	1092	851	1751	1429	1123	1982	1622	1280
ИТТ.110.2300	973	796	628	1141	920	712	1420	1150	896	1842	1503	1181	2087	1708	1348
ИТТ.110.2400	1021	836	659	1198	965	748	1491	1207	940	1934	1578	1240	2191	1793	1415
ИТТ.110.2500	1070	876	691	1255	1011	784	1562	1265	985	2027	1654	1300	2296	1879	1483
ИТТ.110.2600	1119	916	723	1312	1057	819	1633	1322	1030	2119	1729	1359	2400	1964	1550
ИТТ.110.2700	1168	956	754	1369	1103	855	1703	1379	1074	2211	1804	1418	2505	2050	1617
ИТТ.110.2800	1216	995	785	1426	1149	890	1774	1436	1119	2303	1879	1477	2608	2134	1684
ИТТ.110.2900	1265	1035	817	1484	1196	927	1846	1495	1164	2394	1953	1535	2713	2220	1752
ИТТ.110.3000	1314	1075	848	1541	1242	962	1917	1552	1209	2488	2030	1596	2817	2305	1819
ИТТ.110.3100	1362	1115	879	1598	1288	998	1988	1610	1254	2580	2105	1655	2922	2391	1887
ИТТ.110.3200	1410	1154	910	1655	1334	1033	2059	1667	1299	2671	2179	1713	3026	2476	1954
ИТТ.110.3300	1460	1195	943	1712	1380	1069	2130	1724	1343	2764	2255	1773	3131	2562	2022
ИТТ.110.3400	1507	1233	973	1769	1426	1104	2201	1782	1388	2855	2329	1831	3235	2648	2089
ИТТ.110.3500	1557	1274	1005	1826	1472	1140	2272	1839	1433	2948	2405	1891	3339	2733	2156
ИТТ.110.3600	1605	1314	1036	1883	1517	1176	2343	1897	1478	3041	2481	1950	3443	2818	2223
ИТТ.110.3700	1654	1354	1068	1940	1563	1211	2415	1955	1523	3132	2555	2009	3548	2904	2291
ИТТ.110.3800	1702	1393	1099	1997	1609	1247	2485	2012	1567	3223	2630	2067	3652	2989	2358
ИТТ.110.3900	1751	1433	1131	2054	1655	1282	2556	2069	1612	3316	2705	2127	3757	3075	2426
ИТТ.110.4000	1799	1472	1162	2111	1701	1318	2626	2126	1656	3409	2781	2186	3861	3160	2493
ИТТ.110.4100	1848	1512	1193	2168	1747	1354	2697	2184	1701	3501	2856	2245	3966	3246	2561
ИТТ.110.4200	1897	1553	1225	2225	1793	1389	2769	2242	1746	3593	2931	2304	4069	3330	2627
ИТТ.110.4300	1945	1592	1256	2282	1839	1425	2840	2299	1791	3684	3006	2363	4174	3416	2695
ИТТ.110.4400	1995	1633	1288	2339	1885	1460	2911	2357	1836	3778	3082	2423	4278	3501	2762
ИТТ.110.4500	2043	1672	1319	2396	1931	1496	2982	2414	1881	3870	3157	2482	4383	3587	2830
ИТТ.110.4600	2092	1712	1351	2454	1978	1532	3052	2471	1925	3961	3232	2540	4487	3672	2897
ИТТ.110.4700	2140	1751	1382	2511	2024	1568	3124	2529	1970	4054	3308	2600	4592	3758	2965
ИТТ.110.4800	2189	1791	1413	2568	2070	1603	3195	2587	2015	4145	3382	2658	4696	3843	3032
ИТТ.110.4900	2238	1832	1445	2625	2115	1639	3266	2644	2060	4238	3458	2718	4799	3928	3099

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$
95/85/20

$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$
85/75/20

$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
75/65/20

В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)

Артикул	Ширина 200 мм.			Ширина 250 мм.			Ширина 300 мм.			Ширина 350 мм.			Ширина 400 мм.		
	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
ITT.140.600	187	149	114	219	176	136	274	219	168	354	285	221	402	326	254
ITT.140.700	249	199	152	292	235	181	363	290	222	471	380	294	536	435	339
ITT.140.800	312	249	190	365	293	226	455	363	278	590	475	368	670	543	424
ITT.140.900	374	298	228	438	352	272	546	436	334	707	570	441	804	652	509
ITT.140.1000	436	348	266	511	411	317	635	507	389	824	664	514	938	761	594
ITT.140.1100	497	396	303	584	469	362	727	580	445	944	761	589	1072	869	678
ITT.140.1200	561	447	342	657	528	407	818	653	501	1061	855	662	1206	978	763
ITT.140.1300	622	496	379	730	586	453	908	725	556	1180	951	737	1340	1087	848
ITT.140.1400	686	547	418	803	645	498	999	798	611	1297	1045	810	1474	1195	933
ITT.140.1500	746	595	455	876	704	543	1090	870	667	1415	1140	883	1608	1304	1018
ITT.140.1600	810	646	494	949	762	589	1181	943	723	1534	1236	958	1742	1413	1102
ITT.140.1700	871	694	531	1022	821	634	1272	1016	778	1651	1331	1031	1876	1521	1187
ITT.140.1800	933	744	569	1096	881	680	1364	1089	835	1768	1425	1104	2010	1630	1272
ITT.140.1900	996	794	607	1169	939	725	1455	1162	890	1887	1521	1178	2144	1739	1357
ITT.140.2000	1058	843	645	1242	998	770	1545	1234	945	2005	1616	1252	2278	1847	1442
ITT.140.2100	1120	893	683	1315	1056	815	1636	1306	1001	2122	1710	1325	2412	1956	1526
ITT.140.2200	1183	943	721	1388	1115	861	1727	1379	1057	2241	1806	1399	2546	2064	1611
ITT.140.2300	1245	993	759	1461	1174	906	1818	1452	1112	2358	1900	1472	2680	2173	1696
ITT.140.2400	1307	1042	797	1534	1232	951	1908	1523	1167	2475	1995	1545	2814	2282	1781
ITT.140.2500	1370	1092	835	1607	1291	997	1999	1596	1223	2595	2091	1620	2948	2390	1865
ITT.140.2600	1432	1142	873	1680	1350	1042	2090	1669	1279	2712	2186	1693	3082	2499	1950
ITT.140.2700	1494	1191	911	1753	1408	1087	2180	1741	1334	2831	2281	1768	3216	2608	2035
ITT.140.2800	1557	1241	949	1826	1467	1132	2271	1813	1390	2948	2376	1841	3350	2716	2120
ITT.140.2900	1619	1291	987	1899	1526	1178	2362	1886	1445	3065	2470	1914	3484	2825	2205
ITT.140.3000	1681	1340	1025	1972	1584	1223	2454	1959	1502	3185	2567	1989	3618	2934	2289
ITT.140.3100	1744	1390	1064	2045	1643	1268	2545	2032	1557	3302	2661	2062	3752	3042	2374
ITT.140.3200	1805	1439	1101	2118	1702	1313	2636	2105	1613	3419	2755	2135	3886	3151	2459
ITT.140.3300	1868	1489	1139	2191	1760	1359	2726	2177	1668	3538	2851	2209	4020	3260	2544
ITT.140.3400	1929	1538	1176	2264	1819	1404	2817	2249	1724	3655	2946	2282	4154	3368	2629
ITT.140.3500	1993	1589	1215	2337	1878	1449	2908	2322	1779	3773	3041	2356	4288	3477	2713
ITT.140.3600	2054	1638	1253	2410	1936	1495	2999	2395	1835	3892	3137	2430	4422	3586	2798
ITT.140.3700	2118	1689	1292	2483	1995	1540	3091	2468	1891	4009	3231	2503	4556	3694	2883
ITT.140.3800	2179	1737	1329	2556	2054	1585	3180	2539	1946	4126	3325	2576	4690	3803	2968
ITT.140.3900	2241	1787	1367	2629	2112	1630	3272	2613	2002	4245	3421	2650	4824	3912	3053
ITT.140.4000	2303	1836	1404	2702	2171	1676	3361	2684	2056	4363	3516	2724	4958	4020	3137
ITT.140.4100	2366	1886	1443	2775	2229	1721	3453	2757	2113	4482	3612	2798	5092	4129	3222
ITT.140.4200	2428	1936	1481	2848	2288	1766	3544	2830	2168	4599	3706	2871	5226	4238	3307
ITT.140.4300	2490	1985	1518	2921	2347	1811	3635	2902	2224	4716	3801	2944	5360	4346	3392
ITT.140.4400	2554	2036	1557	2994	2405	1857	3726	2975	2280	4836	3897	3019	5494	4455	3477
ITT.140.4500	2615	2085	1595	3067	2464	1902	3817	3048	2335	4953	3992	3092	5628	4564	3561
ITT.140.4600	2677	2134	1632	3141	2524	1948	3907	3120	2391	5070	4086	3165	5762	4672	3646
ITT.140.4700	2740	2184	1671	3214	2582	1993	3998	3192	2446	5189	4182	3240	5896	4781	3731
ITT.140.4800	2802	2234	1709	3287	2641	2038	4089	3265	2502	5306	4276	3313	6030	4890	3816
ITT.140.4900	2864	2283	1746	3360	2699	2084	4181	3338	2558	5424	4371	3386	6164	4998	3901

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$
95/85/20 $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$
85/75/20 $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
75/65/20В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)

АРТИКУЛ	ШИРИНА 200 ММ.			ШИРИНА 250 ММ.			ШИРИНА 300 ММ.			ШИРИНА 350 ММ.			ШИРИНА 400 ММ.		
	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
ИТТ.190.600	216	172	132	252	202	156	316	252	193	418	337	261	466	378	295
ИТТ.190.700	288	230	176	337	271	209	420	335	257	555	447	347	622	504	394
ИТТ.190.800	359	286	219	420	337	260	525	419	321	692	558	432	777	630	492
ИТТ.190.900	431	344	263	504	405	313	630	503	385	827	666	516	933	757	590
ИТТ.190.1000	504	402	307	588	472	365	735	587	450	964	777	602	1088	882	688
ИТТ.190.1100	575	458	351	672	540	417	841	672	515	1101	887	687	1244	1009	787
ИТТ.190.1200	647	516	395	757	608	469	945	755	578	1237	997	772	1399	1134	885
ИТТ.190.1300	718	572	438	840	675	521	1050	838	642	1373	1106	857	1554	1260	983
ИТТ.190.1400	790	630	482	924	742	573	1156	923	707	1509	1216	942	1710	1387	1082
ИТТ.190.1500	863	688	526	1009	811	626	1260	1006	771	1646	1326	1028	1865	1512	1180
ИТТ.190.1600	934	745	570	1093	878	678	1366	1091	836	1782	1436	1113	2021	1639	1279
ИТТ.190.1700	1006	802	613	1176	945	729	1471	1175	900	1918	1546	1197	2176	1764	1377
ИТТ.190.1800	1077	859	657	1260	1012	781	1575	1258	964	2055	1656	1283	2332	1891	1476
ИТТ.190.1900	1149	916	701	1345	1081	834	1681	1342	1029	2190	1765	1367	2487	2017	1574
ИТТ.190.2000	1222	974	745	1429	1148	886	1785	1425	1092	2327	1875	1453	2642	2142	1672
ИТТ.190.2100	1293	1031	788	1513	1216	938	1891	1510	1157	2463	1985	1538	2798	2269	1771
ИТТ.190.2200	1365	1088	832	1596	1282	990	1996	1594	1221	2599	2095	1623	2953	2395	1869
ИТТ.190.2300	1436	1145	876	1681	1351	1042	2100	1677	1285	2735	2204	1708	3109	2521	1967
ИТТ.190.2400	1508	1202	920	1765	1418	1095	2206	1761	1350	2872	2315	1793	3264	2647	2065
ИТТ.190.2500	1581	1260	964	1849	1485	1147	2311	1845	1414	3008	2424	1878	3420	2773	2164
ИТТ.190.2600	1652	1317	1007	1932	1552	1198	2416	1929	1478	3144	2534	1963	3575	2899	2262
ИТТ.190.2700	1724	1374	1051	2017	1620	1251	2521	2013	1543	3280	2643	2048	3731	3025	2361
ИТТ.190.2800	1795	1431	1095	2101	1688	1303	2626	2097	1607	3417	2754	2133	3886	3151	2459
ИТТ.190.2900	1868	1489	1139	2185	1755	1355	2731	2181	1671	3552	2863	2218	4041	3277	2557
ИТТ.190.3000	1940	1547	1183	2269	1823	1407	2836	2264	1735	3689	2973	2303	4197	3403	2656
ИТТ.190.3100	2011	1603	1226	2353	1890	1459	2942	2349	1800	3825	3083	2388	4352	3529	2754
ИТТ.190.3200	2083	1661	1270	2437	1958	1511	3046	2432	1864	3961	3192	2473	4508	3655	2853
ИТТ.190.3300	2154	1717	1314	2521	2025	1563	3151	2516	1928	4097	3302	2558	4663	3781	2951
ИТТ.190.3400	2227	1775	1358	2606	2094	1616	3257	2601	1993	4234	3412	2643	4819	3908	3049
ИТТ.190.3500	2299	1833	1402	2689	2160	1668	3361	2684	2056	4369	3521	2728	4974	4033	3148
ИТТ.190.3600	2370	1889	1445	2773	2228	1720	3467	2768	2121	4506	3631	2813	5130	4160	3246
ИТТ.190.3700	2442	1947	1489	2857	2295	1772	3571	2851	2185	4642	3741	2898	5285	4285	3344
ИТТ.190.3800	2513	2003	1532	2942	2364	1824	3677	2936	2250	4778	3851	2983	5440	4411	3442
ИТТ.190.3900	2586	2062	1577	3026	2431	1877	3782	3020	2314	4914	3960	3068	5596	4538	3541
ИТТ.190.4000	2657	2118	1620	3109	2498	1928	3886	3103	2378	5051	4071	3154	5751	4663	3639
ИТТ.190.4100	2729	2176	1664	3193	2565	1980	3992	3187	2443	5188	4181	3239	5907	4790	3738
ИТТ.190.4200	2801	2233	1708	3278	2634	2033	4097	3271	2507	5323	4290	3323	6062	4916	3836
ИТТ.190.4300	2872	2290	1751	3362	2701	2085	4201	3354	2570	5459	4399	3408	6218	5042	3935
ИТТ.190.4400	2945	2348	1796	3445	2768	2136	4307	3439	2635	5596	4510	3494	6373	5168	4033
ИТТ.190.4500	3016	2404	1839	3529	2835	2189	4412	3523	2700	5731	4619	3578	6528	5293	4131
ИТТ.190.4600	3088	2462	1883	3614	2904	2241	4517	3607	2764	5868	4729	3664	6684	5420	4230
ИТТ.190.4700	3160	2519	1927	3698	2971	2293	4622	3691	2828	6004	4839	3749	6839	5546	4328
ИТТ.190.4800	3231	2576	1970	3782	3038	2345	4726	3774	2892	6140	4948	3833	6995	5672	4426
ИТТ.190.4900	3304	2634	2015	3865	3105	2397	4832	3858	2957	6276	5058	3918	7150	5798	4525

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.AЯ09.B.00108/21

Срок действия с 19.08.2021 по 18.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0057195

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10АЯ09

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РАДА-М". ОГРН 1137746023447. Адрес места нахождения: 142715, Россия, Московская область, г.о. Ленинский, деревня Апаринки, стр. 3/1, помещ. 1, этаж 1, помещ. № 17. Адрес места осуществления деятельности: 142715, Россия, Московская область, г.о. Ленинский, деревня Апаринки, стр. 3/1, помещ. 1, этаж 1, помещ. № 17. Телефон +74951500104, адрес электронной почты opt@itermic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РАДА-М". Адрес места нахождения: 142715, Россия, Московская область, г.о. Ленинский, деревня Апаринки, стр. 3/1, помещ. 1, этаж 1, помещ. № 17. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142715, Россия, Московская область, г.о. Ленинский, деревня Апаринки, стр. 3/1, помещ. 1, этаж 1, помещ. № 17. ИНН: 7702806531.

ПРОДУКЦИЯ Конвекторы отопительные внутрипольные с естественной конвекцией, торговой марки "itermic", (см. приложение, бланк № 0033958).
ТУ 25.21.11-001-17021383-2021. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)
25.21.11.160

код ТН ВЭД

7616 99 100 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005 (пп. 5.1-5.7, 5.13, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний № А214-РТ/2021, № А215-РТ/2021, № А216-РТ/2021, № А217-РТ/2021, № А218-РТ/2021, № А219-РТ/2021, № А220-РТ/2021, № А221-РТ/2021, № А222-РТ/2021 от 26.07.2021 Испытательной теплотехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Научно - исследовательский технологический институт «Прогресс», RA.RU.21HE87; экспертного заключения № 77.01.12.П.003559.11.16 от 29.11.2016 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"; акта о результатах анализа состояния производства № 24284/АП от 20.05.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

на упаковочной единице продукции, на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 1с.

Срок службы 25 лет. Место нанесения знака обращения на рынке:



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]

Н.Г. Орлова

инициал, фамилия

Р.Ф. Валитов

инициал, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-RU.АЯ09.В.00108/21
на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации № 0033958

Перечень продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД		
25.21.11.160 7616 99 100 8	Конвекторы отопительные внутрипольные с естественной конвекцией, торговой марки "itermic", серии ИТТ, длиной от 600 мм до 4900 мм, с шагом по длине 100 мм, высотой 80 мм, 90 мм, 110 мм, 140 мм, 190 мм, шириной 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм; серии ИТТЛ, длиной от 600 мм до 4900 мм, с шагом по длине 100 мм, высотой 70 мм, 90 мм, 110 мм, 140 мм, 190 мм, шириной 160 мм, 220 мм, 280 мм, 340 мм, 400 мм; серии ИТТЗ, длиной от 600 мм до 4900 мм, с шагом по длине 100 мм, высотой 75 мм, 90 мм, 110 мм, 140 мм, 190 мм, шириной 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм.	ТУ 25.21.11-001-17021383-2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Н.Г. Орлова

Р.Ф. Валитов

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ



ИТТВ

Встраиваемые конвекторы ИТТВ с тангенциальными электровентиляторами быстро и равномерно прогревают пространство.

Используются как основной источник тепла для помещений с панорамным остеклением.


Защищают окна от запотевания и создают воздушную завесу, отсекая холодный воздух извне.

Единственный видимый элемент конвектора в интерьере — декоративная решетка из алюминия или дерева различных цветов.

Скоростями вентилятора можно управлять посредством бытовых термостатов, системами климат-контроля или «умный дом».

ИТТВ

ИТЕРМИС TRENCH BLOWER

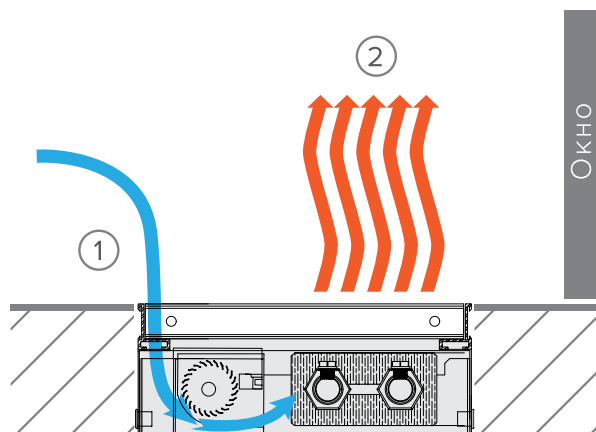

Принцип принудительной конвекции

Принцип работы конвектора с вентилятором основан на направленном движении воздуха.


1. Холодный воздух подхватывается вентилятором и направляется на теплообменник.
2. Пройдя через теплообменник, воздух нагревается и возвращается в помещение.

Это обеспечивает быстрое и эффективное распределение тепла. Тепловой барьер предотвращает проникновение холода от окна.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ ИТТВ

ИТТВ	ВЫСОТА	ШИРИНА	ДЛИНА	ТЕПЛООТДАЧА, Вт	ТЕПЛООБМЕННИК
				95/85/20 $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	
90		250	800 - 4900 мм. (шаг любой)	797 - 7535	ТО 1x2
		300		956 - 9042	ТО 1x3
		350		1176 - 11122	ТО 1x4
		400		1235 - 11678	ТО 1x4


ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА

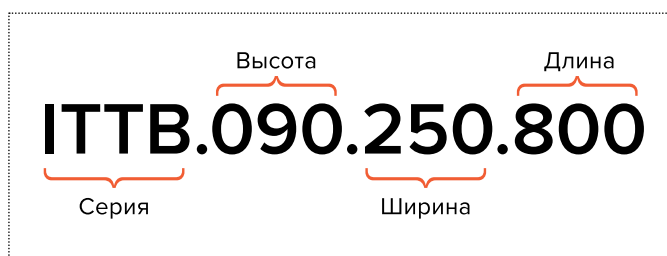

В моделях с принудительной конвекцией используются тангенциальные электровентиляторы.

Управление вентиляторами осуществляет модуль-адаптер **itermic ИТТВ**.

КОМПОНЕНТЫ

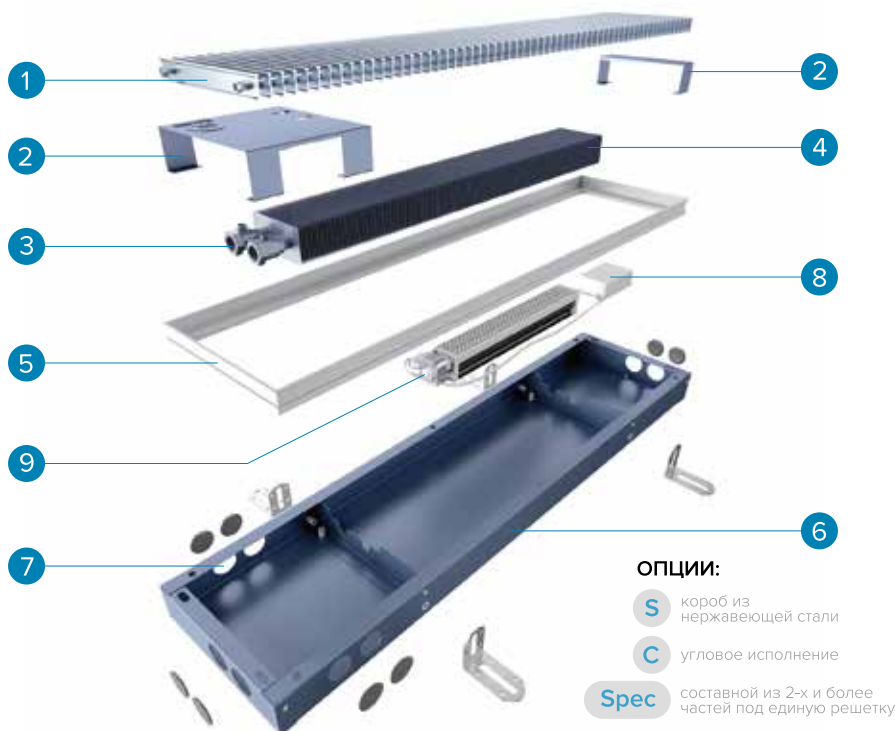

1. ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЁТКА Выполнена из дерева или алюминия



2. ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫШКИ

Скрывают узлы подключения и калач

3. УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

G1/2 (внутренняя резьба)

4. ТЕПЛООБМЕННИК Медно-алюминиевый, Диаметр медных труб: 15,88 мм. Максимальное рабочее избыточное давление: 1,6 МПа

5. АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА

Придаёт жёсткость корпусу
Возможно исполнение рамки с Z-профилем

6. КОРПУС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Толщиной 0.9мм с полимерным покрытием

7. ОТВЕРСТИЯ С ЗАГЛУШКАМИ

Для подвода труб с любой из сторон

8. МОДУЛЬ-АДАПТЕР Для управления скоростями электровентиляторов

9. ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР



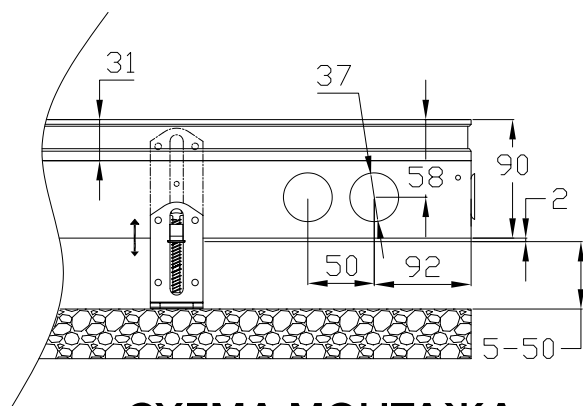


СХЕМА МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корпус со встроенной алюминиевой рамкой
- кронштейны (ножки)
- юстировочные болты
- теплообменник с фитингами из латуни, внутренняя резьба G 1/2
- тангенциальный вентилятор
- декоративные крышки
- паспорт продукта
- инструкция по монтажу

Модуль-адаптер itermic не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно!

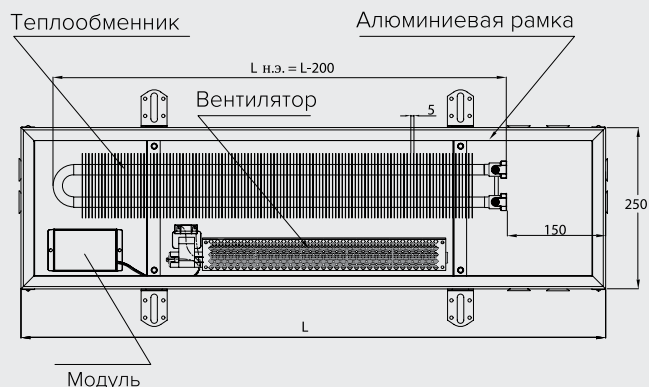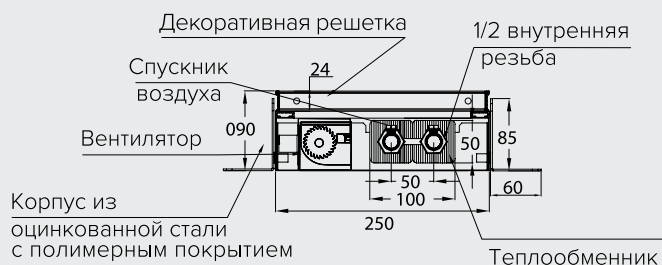

КОРПУС

ЖЕСТКОСТЬ

Интегрированная рамка придаёт дополнительную жёсткость и предотвращает деформацию при заливке стяжки

МАТЕРИАЛ

Сталь толщиной 0,9 мм с полимерным покрытием обеспечивает долгий срок службы.


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Предусмотрены отверстия для подвода труб с любой из сторон

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

Высоту конвектора легко отрегулировать при помощи юстировочных болтов

ИСПОЛНЕНИЯ

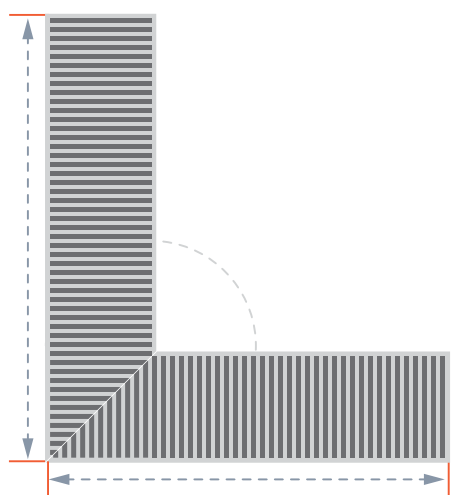


УГЛОВОЕ



Может быть выполнено с любым значением угла по индивидуальным размерам заказчика




ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ

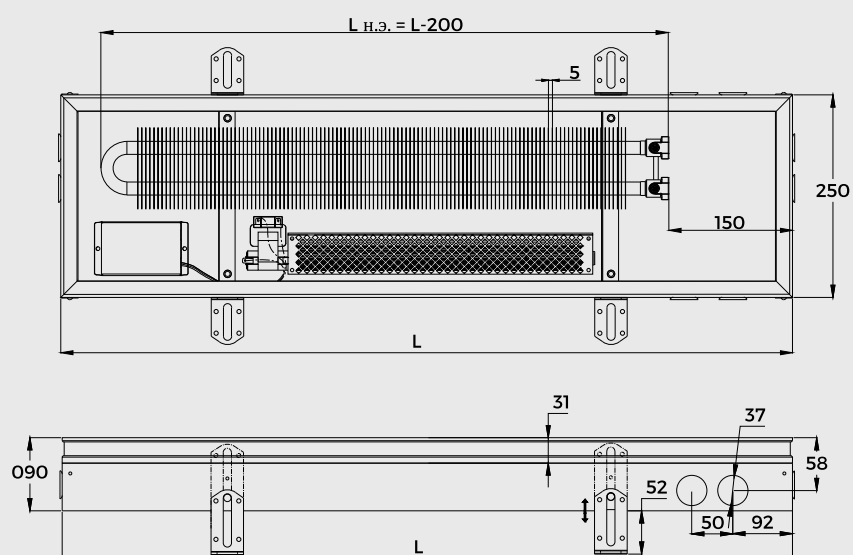**ИТТВ.090.250.800-4900**


В: 90 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 800-4900 мм

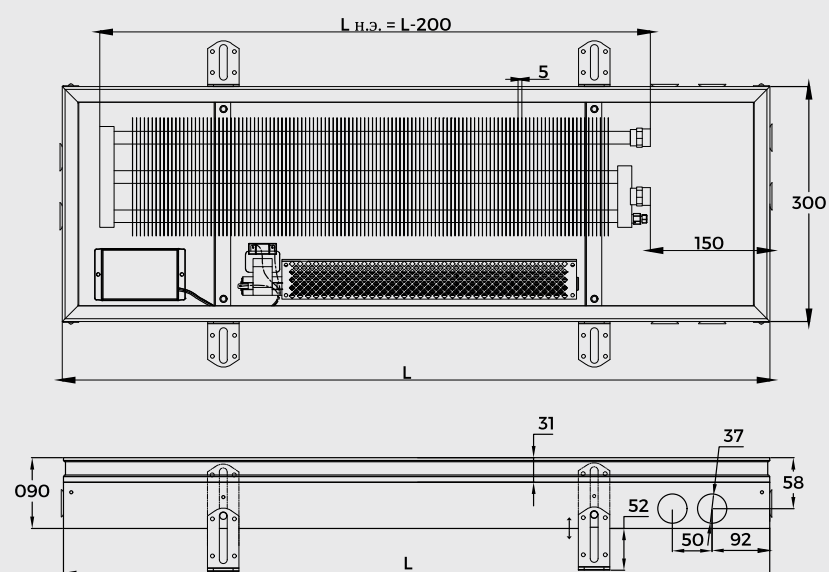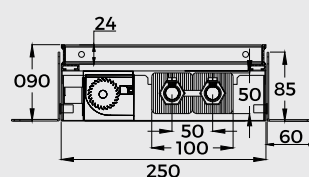ТО 1×2**ИТТВ.090.300.800-4900**

В: 90 мм;
Ш: 300 мм;
Д: 800-4900 мм

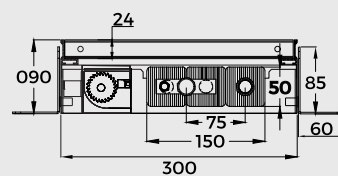ТО 1×3



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ

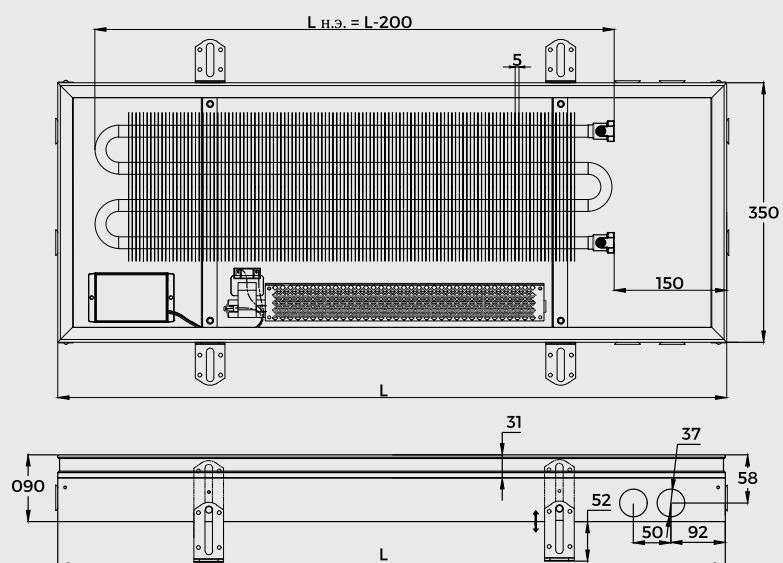

ITTB.090.350.800-4900

В: 90 мм;
Ш: 350 мм;
Д: 800-4900 мм


ТО 1×4

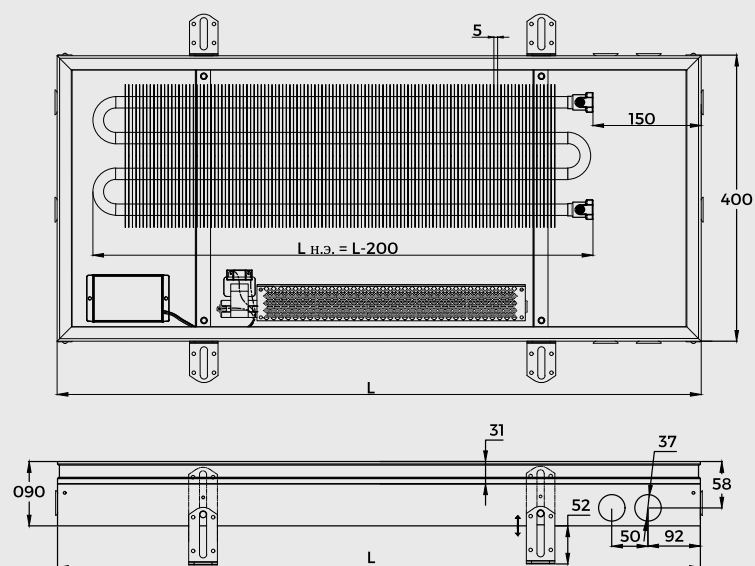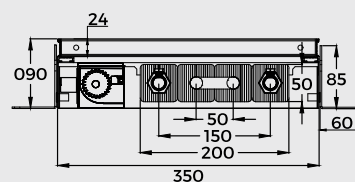

ITTB.090.400.800-4900

В: 90 мм;
Ш: 400 мм;
Д: 800-4900 мм

ТО 1×4

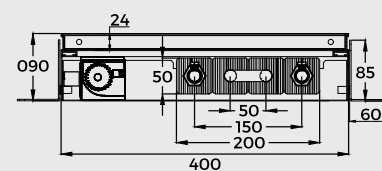

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)

95/85/20

85/75/20

75/65/20

Артикул	Ширина 250 мм.			Ширина 300 мм.			Ширина 350 мм.			Ширина 400 мм.		
	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$
ИТТВ.090.800	797	678	560	956	813	671	1176	1000	826	1235	1050	867
ИТТВ.090.900	946	805	664	1135	965	797	1396	1187	981	1466	1247	1030
ИТТВ.090.1000	1095	931	769	1314	1118	923	1616	1375	1135	1697	1443	1192
ИТТВ.090.1100	1415	1204	994	1698	1444	1193	2089	1777	1467	2193	1865	1540
ИТТВ.090.1200	1436	1221	1009	1723	1466	1210	2119	1802	1488	2225	1892	1563
ИТТВ.090.1300	1463	1244	1028	1755	1493	1233	2159	1836	1516	2267	1928	1592
ИТТВ.090.1400	1483	1261	1042	1780	1514	1250	2189	1862	1537	2298	1955	1614
ИТТВ.090.1500	1632	1388	1146	1959	1666	1376	2409	2049	1692	2529	2151	1776
ИТТВ.090.1600	1659	1411	1165	1991	1693	1398	2449	2083	1720	2571	2187	1806
ИТТВ.090.1700	1980	1684	1391	2376	2021	1669	2922	2485	2052	3068	2610	2155
ИТТВ.090.1800	2190	1863	1538	2628	2235	1846	3232	2749	2270	3394	2887	2384
ИТТВ.090.1900	2224	1892	1562	2668	2269	1874	3282	2792	2305	3446	2931	2420
ИТТВ.090.2000	2434	2070	1710	2920	2484	2051	3592	3055	2523	3772	3208	2649
ИТТВ.090.2100	2691	2289	1890	3229	2746	2268	3972	3378	2790	4171	3548	2930
ИТТВ.090.2200	2840	2416	1995	3408	2899	2394	4192	3566	2944	4402	3744	3092
ИТТВ.090.2300	2874	2445	2019	3449	2934	2422	4242	3608	2979	4454	3788	3128
ИТТВ.090.2400	3199	2721	2247	3839	3265	2696	4722	4016	3317	4958	4217	3482
ИТТВ.090.2500	3348	2848	2352	4018	3418	2822	4942	4203	3471	5189	4414	3645
ИТТВ.090.2600	3646	3101	2561	4376	3722	3074	5382	4578	3780	5651	4807	3969
ИТТВ.090.2700	3856	3280	2708	4628	3936	3251	5692	4841	3998	5977	5084	4198
ИТТВ.090.2800	4066	3458	2856	4880	4151	3428	6002	5105	4216	6302	5360	4426
ИТТВ.090.2900	4276	3637	3003	5132	4365	3605	6312	5369	4433	6628	5638	4655
ИТТВ.090.3000	4317	3672	3032	5180	4406	3638	6372	5420	4475	6691	5691	4700
ИТТВ.090.3100	4358	3707	3061	5229	4448	3673	6432	5471	4518	6754	5745	4744
ИТТВ.090.3200	4514	3839	3170	5416	4607	3804	6662	5666	4679	6995	5950	4913
ИТТВ.090.3300	4791	4075	3365	5750	4891	4039	7072	6015	4967	7426	6316	5216
ИТТВ.090.3400	5150	4380	3617	6180	5256	4341	7602	6466	5339	7982	6789	5606
ИТТВ.090.3500	5340	4542	3751	6408	5450	4501	7882	6704	5536	8276	7039	5813
ИТТВ.090.3600	5618	4778	3946	6741	5734	4735	8292	7053	5824	8707	7406	6116
ИТТВ.090.3700	5767	4905	4051	6920	5886	4860	8512	7240	5979	8938	7602	6278
ИТТВ.090.3800	5808	4940	4079	6969	5928	4895	8572	7291	6021	9001	7656	6322
ИТТВ.090.3900	5848	4974	4107	7018	5969	4929	8632	7342	6063	9064	7709	6366
ИТТВ.090.4000	5889	5009	4136	7067	6011	4964	8692	7393	6105	9127	7763	6411
ИТТВ.090.4100	6099	5188	4284	7319	6225	5141	9002	7657	6323	9452	8040	6639
ИТТВ.090.4200	6309	5366	4431	7571	6440	5318	9312	7920	6540	9778	8317	6868
ИТТВ.090.4300	6634	5643	4660	7961	6771	5592	9792	8329	6878	10282	8745	7222
ИТТВ.090.4400	6844	5821	4807	8213	6986	5769	10102	8592	7095	10607	9022	7450
ИТТВ.090.4500	7054	6000	4955	8465	7200	5946	10412	8856	7313	10933	9299	7679
ИТТВ.090.4600	7264	6178	5102	8717	7414	6123	10722	9120	7531	11258	9576	7907
ИТТВ.090.4700	7454	6340	5235	8945	7608	6283	11002	9358	7727	11552	9826	8114
ИТТВ.090.4800	7495	6375	5264	8993	7649	6316	11062	9409	7770	11615	9879	8158
ИТТВ.090.4900	7535	6409	5292	9042	7691	6351	11122	9460	7812	11678	9933	8202

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.00109/21

Срок действия с 19.08.2021 по 18.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0057196

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10АЯ09

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РАДА-М". ОГРН 1137746023447. Адрес места нахождения: 142715, Россия, Московская область, г.о. Ленинский, деревня Апаринки, стр. 3/1, помещ. 1, этаж 1, помещ. № 17. Адрес места осуществления деятельности: 142715, Россия, Московская область, г.о. Ленинский, деревня Апаринки, стр. 3/1, помещ. 1, этаж 1, помещ. № 17. Телефон +74951500104, адрес электронной почты opt@itermic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РАДА-М". Адрес места нахождения: 142715, Россия, Московская область, г.о. Ленинский, деревня Апаринки, стр. 3/1, помещ. 1, этаж 1, помещ. № 17. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142715, Россия, Московская область, г.о. Ленинский, деревня Апаринки, стр. 3/1, помещ. 1, этаж 1, помещ. № 17. ИНН: 7702806531.

ПРОДУКЦИЯ

Конвекторы отопительные внутрипольные с принудительной конвекцией, торговой марки "itermic", (см. приложение, бланк № 0033959).
ТУ 25.21.11-002-17021383-2021. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

25.21.11.160

код ТН ВЭД

7616 99 100 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005 (пп. 5.1-5.7, 5.13, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний № А205-РТ/2021, № А206-РТ/2021, № А207-РТ/2021, № А208-РТ/2021, № А209-РТ/2021, № А210-РТ/2021, № А211-РТ/2021, № А212-РТ/2021, № А213-РТ/2021 от 26.07.2021 Испытательной теплотехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Научно - исследовательский технологический институт «Прогресс», RA.RU.21HE87; экспертного заключения № 77.01.12.П.003559.11.16 от 29.11.2016 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"; акта о результатах анализа состояния производства № 24284/АП от 20.05.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

на упаковочной единице продукции, на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 1с.

Срок службы 25 лет. Место нанесения знака обращения на рынке:



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

Н.Г. Орлова

инициалы, фамилия

Р.Ф. Валитов

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-RU.AЯ09.B.00109/21
на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации № 0033959

Перечень продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД		
25.21.11.160 7616 99 100 8	Конвекторы отопительные внутрипольные с принудительной конвекцией, торговой марки "itermic", серии ИТТВ, длиной от 800 мм до 4900 мм, с шагом по длине 100 мм, высотой 90 мм, 110 мм, 140 мм, 190 мм, шириной 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм; серии ИТТВЛ, длиной от 800 мм до 4900 мм, с шагом по длине 100 мм, высотой 70 мм, 90 мм, 110 мм, 140 мм, 190 мм, шириной 220 мм, 280 мм, 340 мм, 400 мм; серии ИТТВЗ, длиной от 800 мм до 4900 мм, с шагом по длине 100 мм, высотой 75 мм, 90 мм, 110 мм, 140 мм, 190 мм, шириной 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм.	ТУ 25.21.11-002-17021383-2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]

Н.Г. Орлова

Р.Ф. Валитов



itermic

С НАМИ ТЕПЛО!